

.ภาคผนวก

**MS Data Review Active Chromatogram Plot - 29/4/2554 18:30**


File: c:\varian\sw\data\cr\cr\_23\_9\_53\cr3\_0 cr6 23-9-2553 12-40-18.xms

Sample: CR3\_0

Operator: yanling

Scan Range: 1 - 15865 Time Range: 0.62 - 106.17 min.

Date: 23/9/2553 12:40

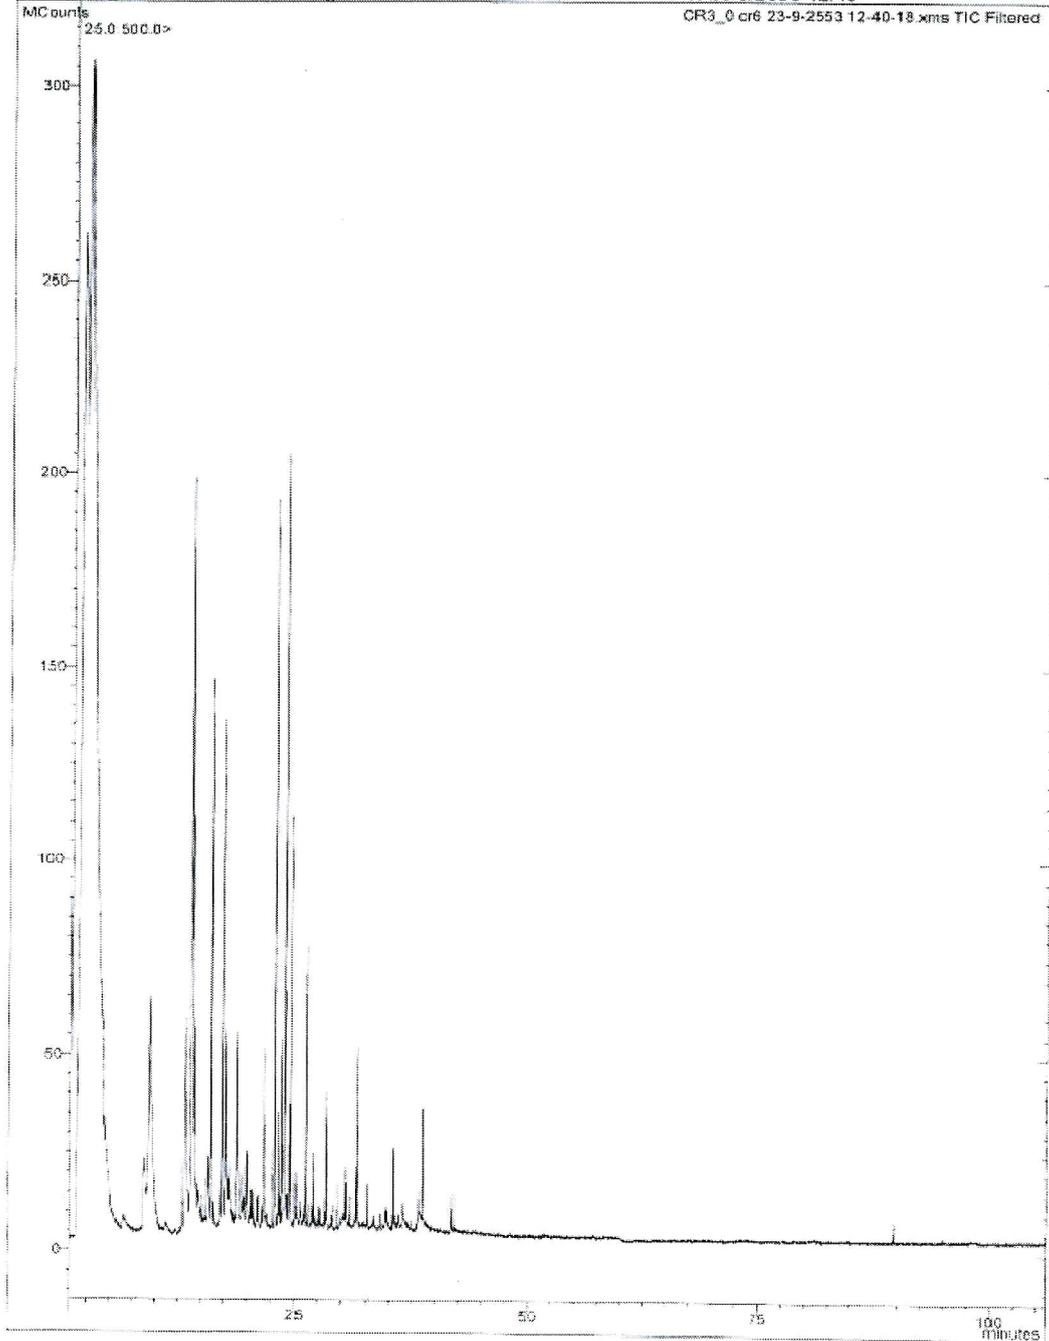

ภาพโครมาโตแกรมการวิเคราะห์สารระเหยที่ให้กลิ่นในน้ำหมักเชอร์รี่อัตราส่วน 1:3 ในช่วงเวลาที่ 0

## Chromatogram Plot


File: c:\varianw\data\cr\_16-09-10\cr3\_12 cr6 16-9-2553 13-23-16.xms

Sample: CR3\_12

Operator: yanling

Scan Range: 1 - 10478 Time Range: 0.62 - 70.35 min.


Date: 16/9/2553 13:23

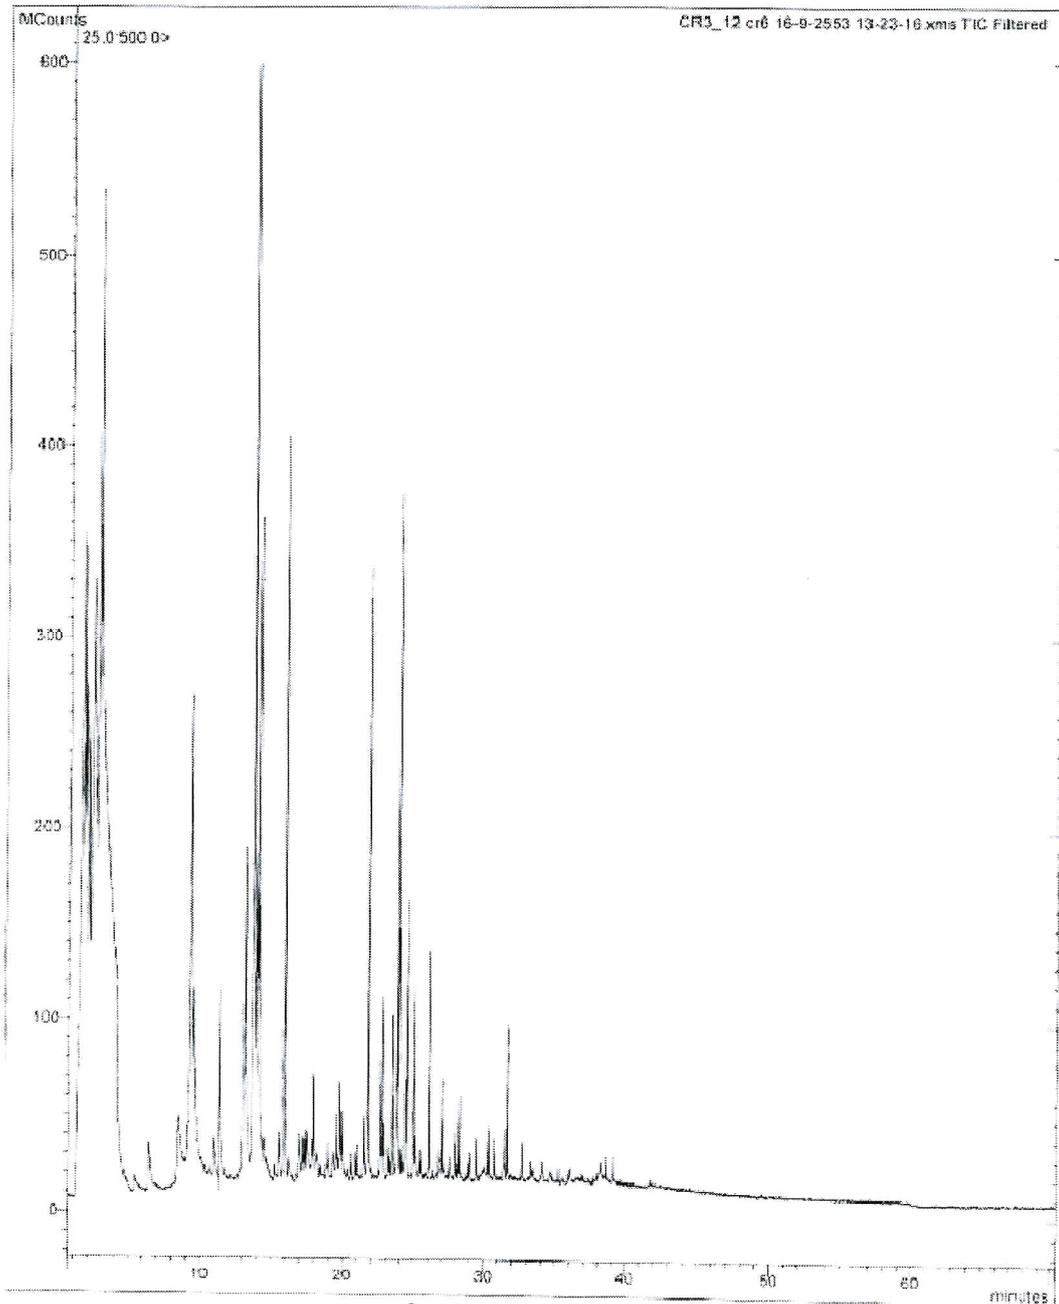

ภาพโครมาโตแกรมการวิเคราะห์สารระเหยที่ให้กลิ่นในน้ำหมักเชอร์รี่อัตราส่วน 1:3 ในชั่วโมงที่ 12

### MS Data Review Active Chromatogram Plot - 29/4/2554 18:23

File: c:\vananws\data\cr\cr\_16-09-10\cr3\_24 cr6 16-9-2553 18-06-41.xml  
Sample: CR3\_24 Operator: yanling  
Scan Range: 1 - 10465 Time Range: 0.62 - 70.29 min Date: 16/9/2553 18:06

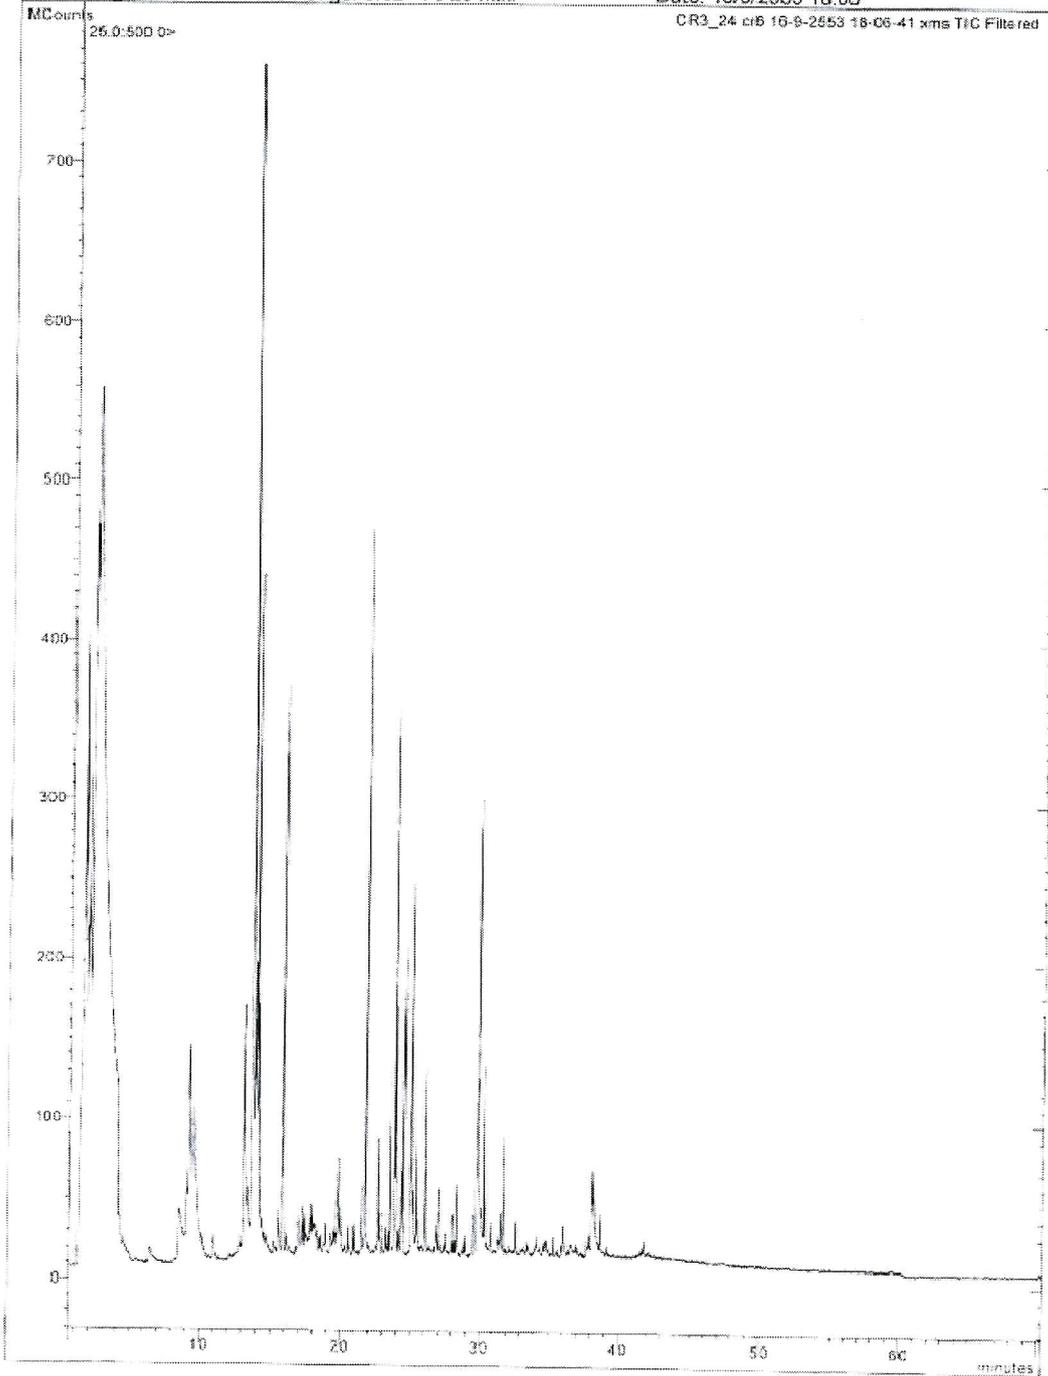

ภาพโครมาโตแกรมการวิเคราะห์สารระเหยที่ให้กลิ่นในน้ำหมักเซอร์ร้ออัตราส่วน 1:3 ในชั่วโมงที่ 24

**MS Data Review Active Chromatogram Plot - 29/4/2554 18:25**


File: c:\varian\ms\data\cr3\_16-09-10\cr3\_36 cr6 16-9-2553 22-49-54.xms

Sample: CR3\_36

Operator: yanling

Scan Range: 1 - 10474 Time Range: 0.62 - 70.35 min.

Date: 16/9/2553 22:49

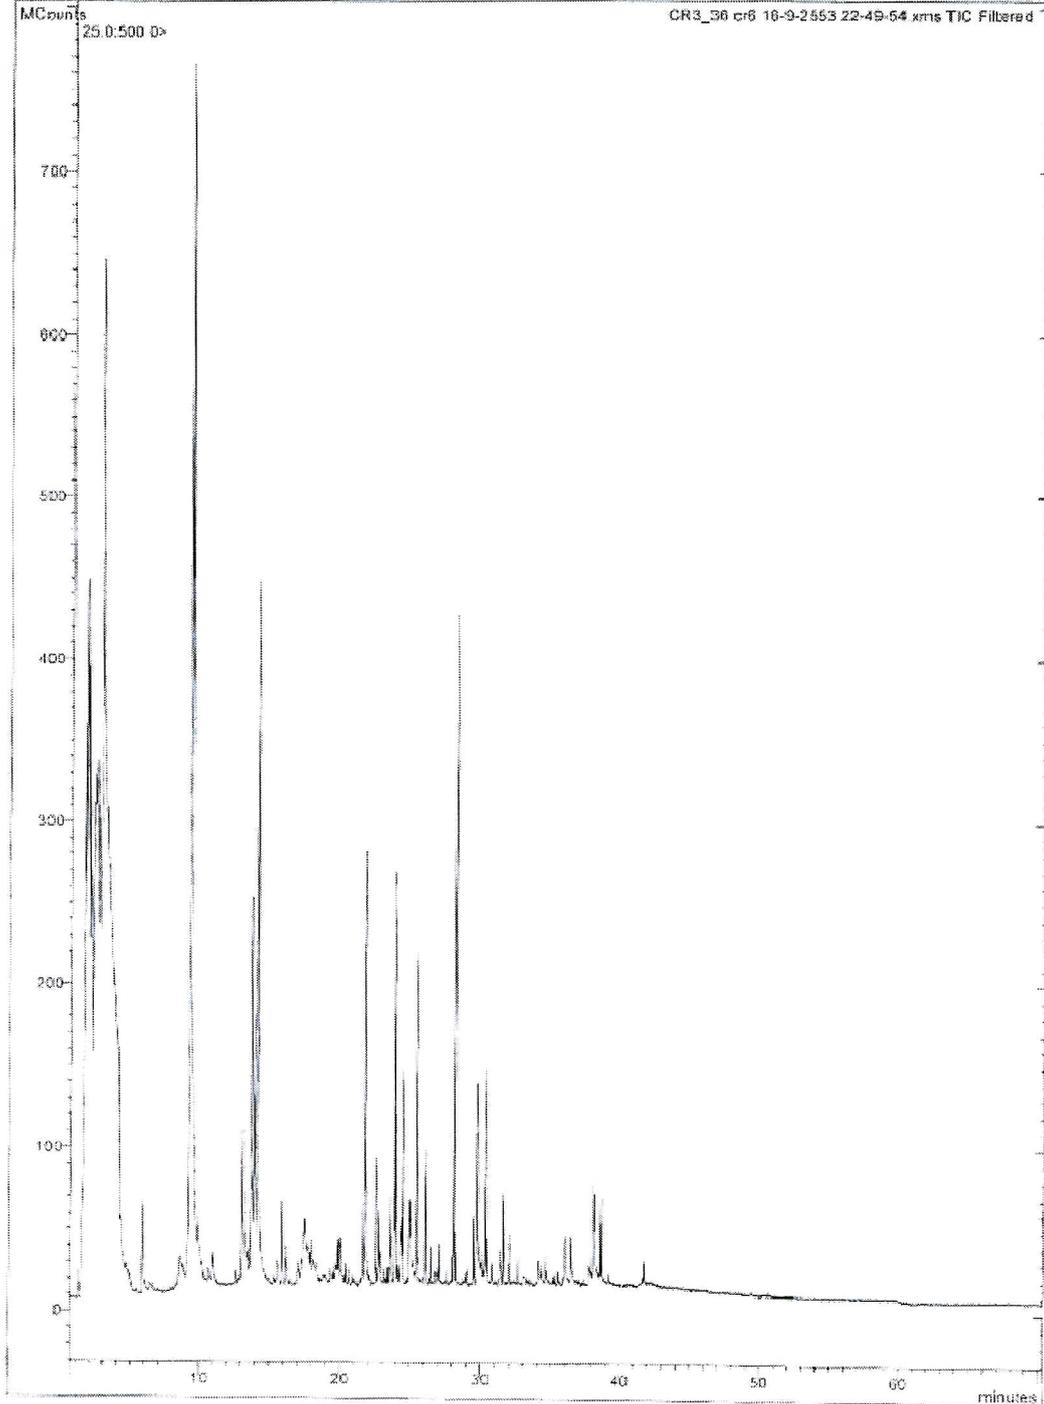

ภาพโครมาโตแกรมการวิเคราะห์สารระเหยที่ให้กลิ่นในน้ำหมักเซอร์ร้ออัตราส่วน 1:3 ในชั่วโมงที่ 36



### MS Data Review Active Chromatogram Plot - 29/4/2554 18:27


File: ...ianws\data\cr\cr\_17-09-10\_newfiber\cr3\_48.cr6 17-9-2553 9-13-26.xms

Sample: CR3\_48

Operator: yanling

Scan Range: 1 - 10471 Time Range: 0.62 - 70.33 min.

Date: 17/9/2553 9:13

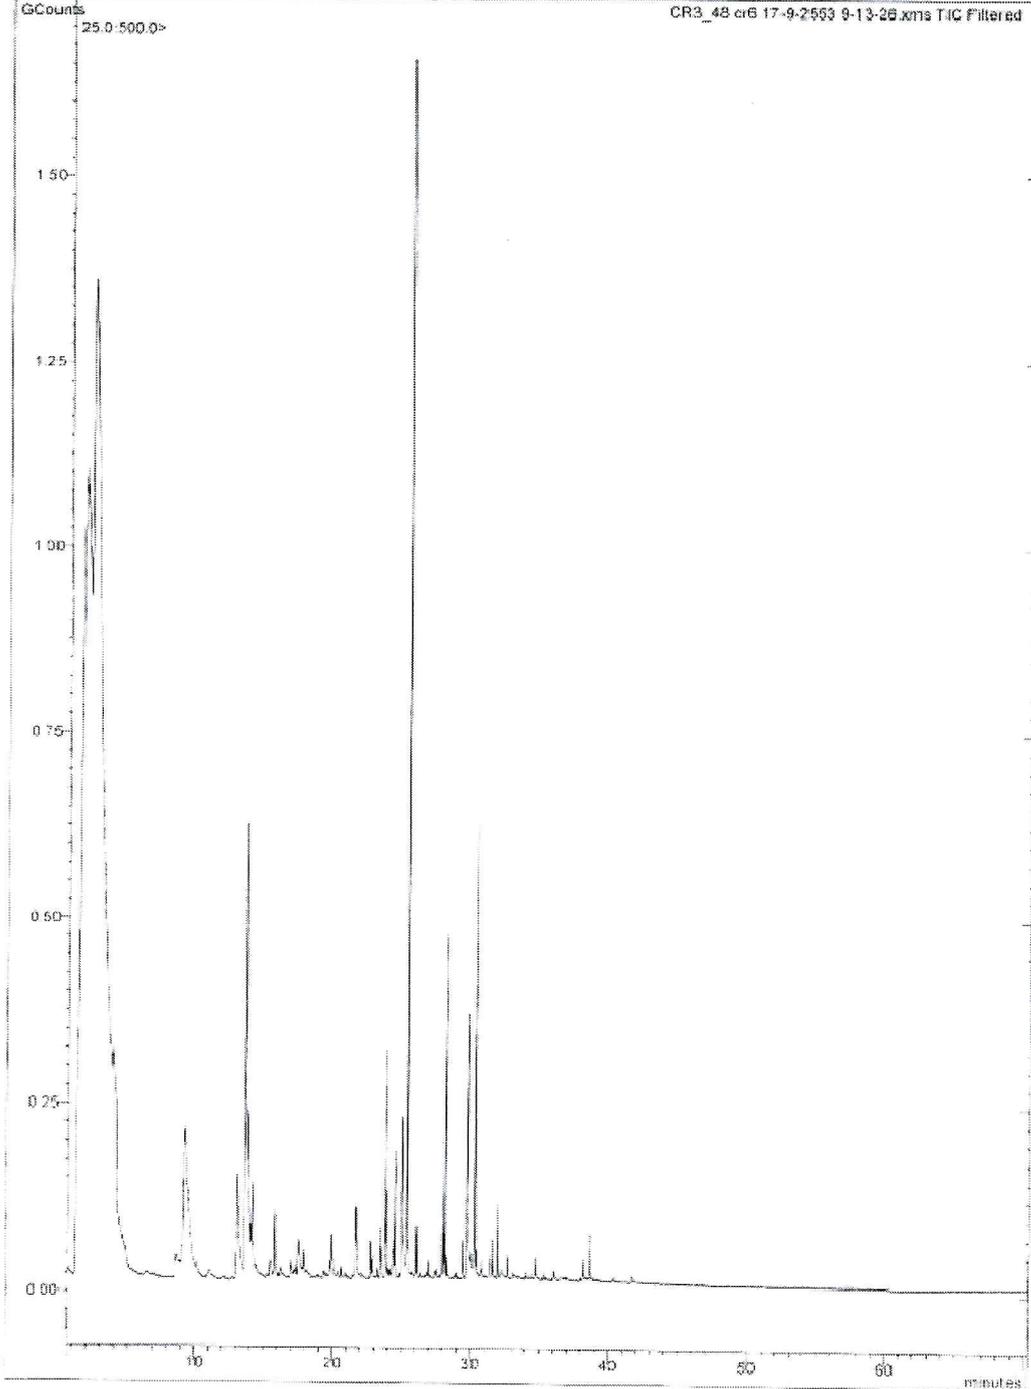

ภาพโครมาโตแกรมการวิเคราะห์สารระเหยที่ให้กลิ่นในน้ำหมักเซอร์รืออัตราส่วน 1:3 ในช่วงเวลาที่ 48

### MS Data Review Active Chromatogram Plot - 29/4/2554 18:28


File: ...anws\data\cr\cr\_17-09-10\_newfiber\cr3\_60 cr6 17-9-2553 13-57-05.xmls

Sample: CR3\_60

Operator: yanling

Scan Range: 1 - 10474 Time Range: 0.62 - 70.32 min.

Date: 17/9/2553 13:57

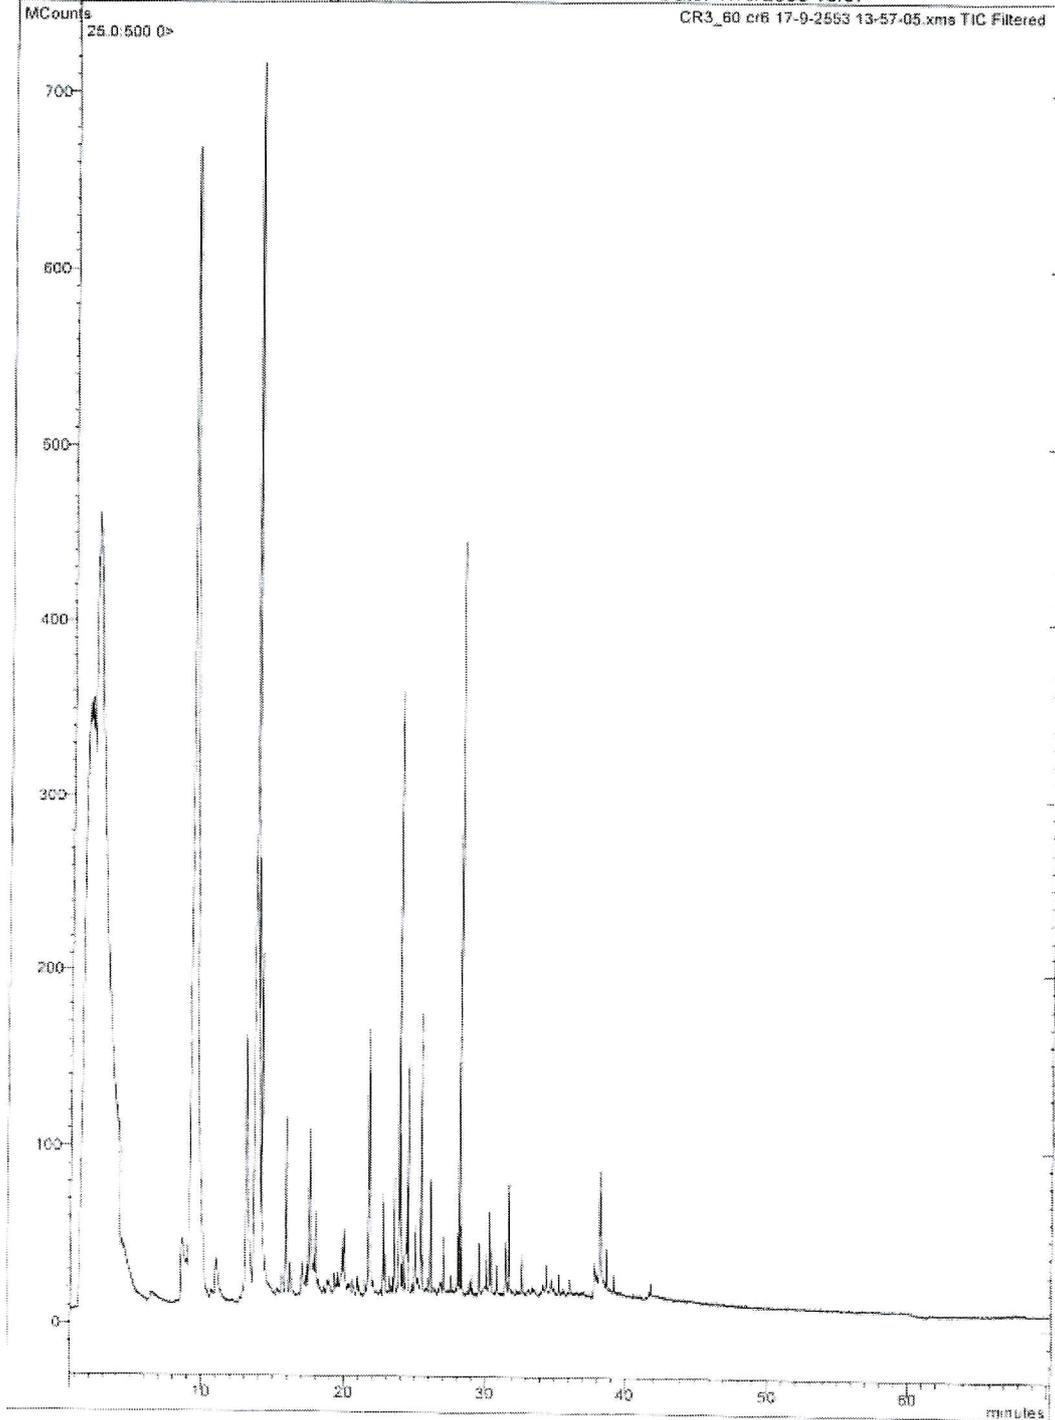

ภาพโครมาโตแกรมการวิเคราะห์สารระเหยที่หักกลืนในน้ำหมักเซอร์รี่อัตราส่วน 1:3 ในชั่วโมงที่ 60

### MS Data Review Active Chromatogram Plot - 29/4/2554 18:29


File: ...arw\data\cr\cr\_17-09-10\_newfiber\cr3\_72 cr6 17-9-2553 18-40-21.xml

Sample: CR3\_72

Operator: yanling

Scan Range: 1 - 10495 Time Range: 0.62 - 70.41 min.

Date: 17/9/2553 18:40

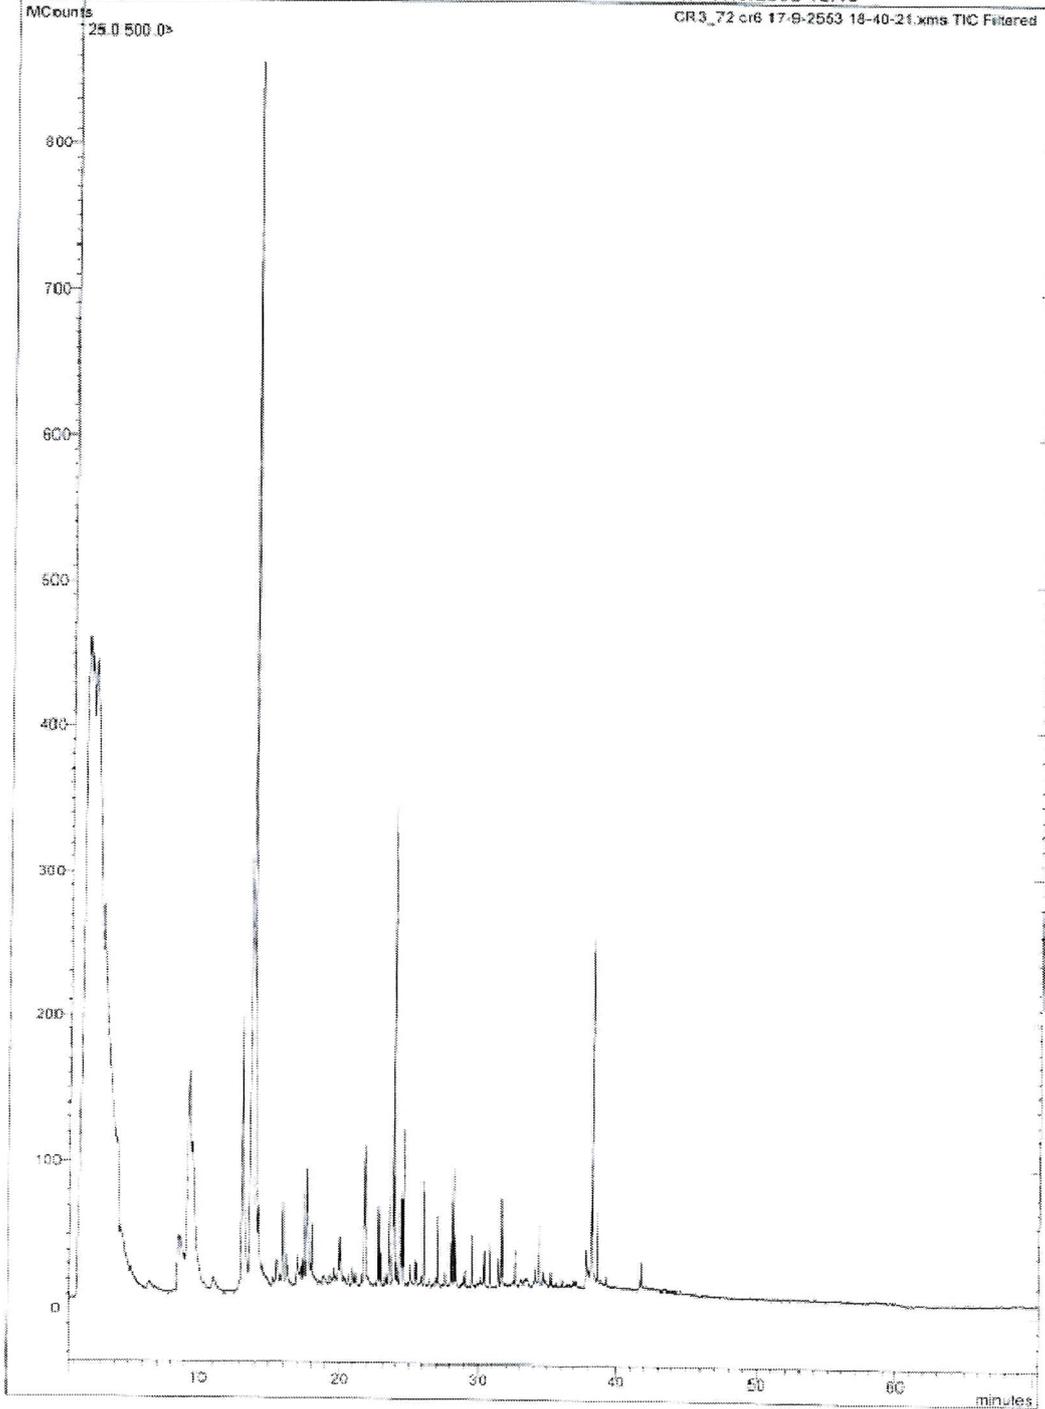

ภาพโครมาโตแกรมการวิเคราะห์สารระเหยที่ให้กลิ่นในน้ำหมักเชอร์รี่อัตราส่วน 1:3 ในช่วงเวลาที่ 72

### MS Data Review Active Chromatogram Plot - 29/4/2554 18:30


File: c:\varian\sw\data\cr\cr\_18-09-10\cr3\_1w cr6 18-9-2553 12-21-15.xms

Sample: CR3\_1W

Operator: yanling

Scan Range: 1 - 10471 Time Range: 0.62 - 70.33 min.

Date: 18/9/2553 12:21

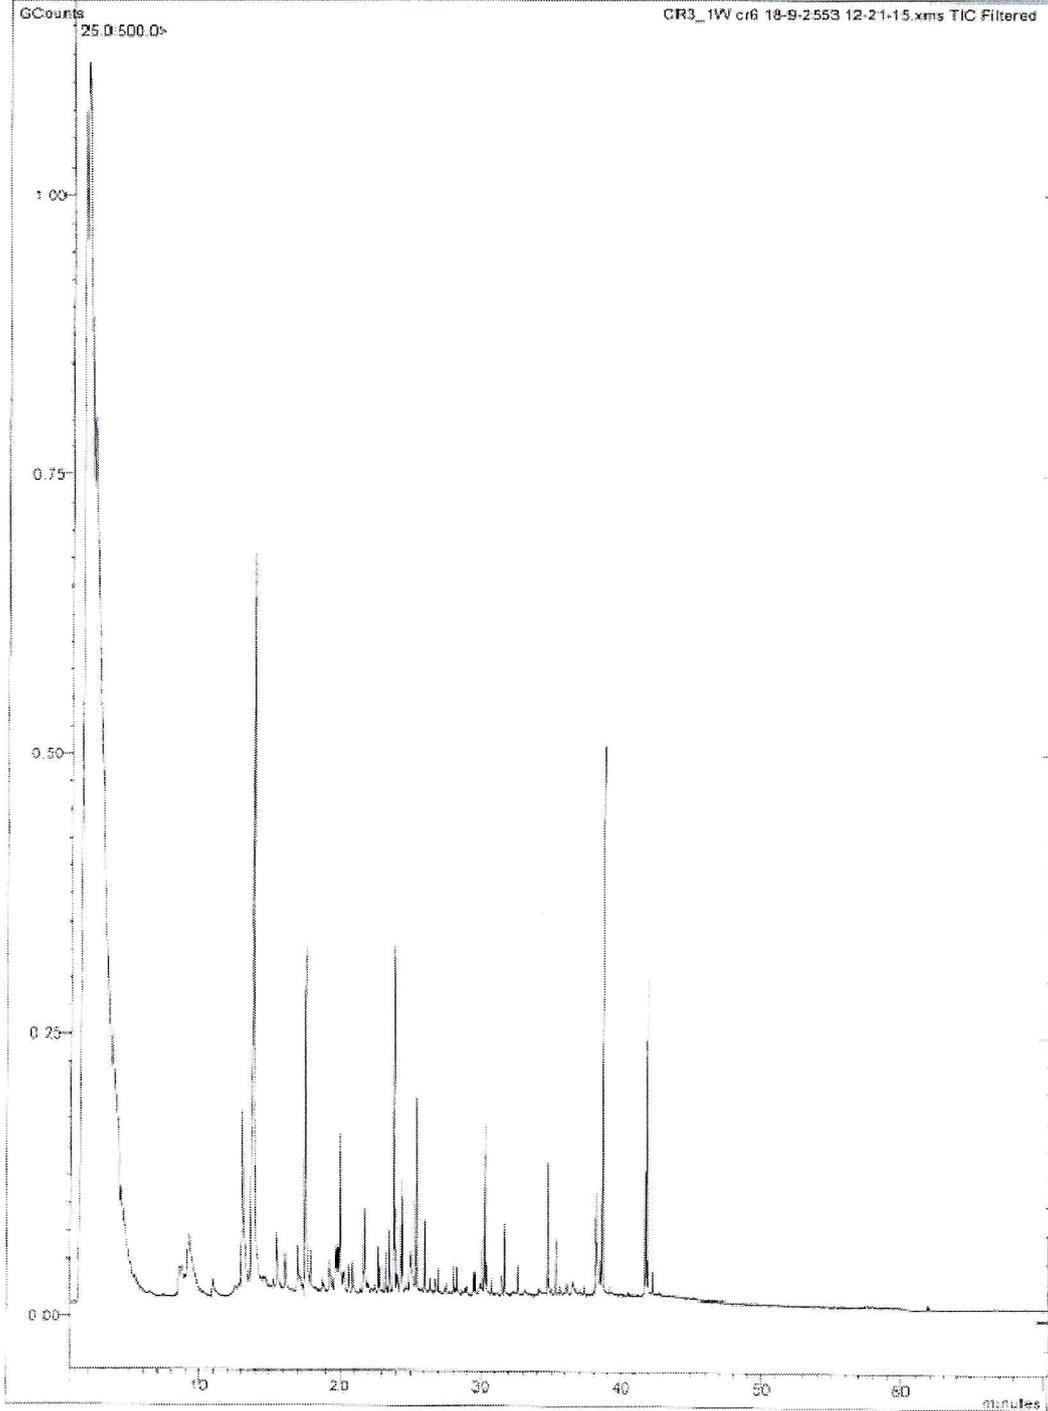

ภาพโครมาโตแกรมการวิเคราะห์สารระเหยที่ให้กลิ่นในน้ำหมักเชอร์รี่อัตราส่วน 1:3 ในสัปดาห์ที่ 1

### MS Data Review Active Chromatogram Plot - 29/4/2554 18:31


File: c:\varianws\data\cr\cr\_23\_9\_53\cr3\_2w cr6 23-9-2553 18-11-02.xms

Sample: CR3\_2W

Operator: yanling

Scan Range: 1 - 11029 Time Range: 0.62 - 74.02 min.

Date: 23/9/2553 18:11

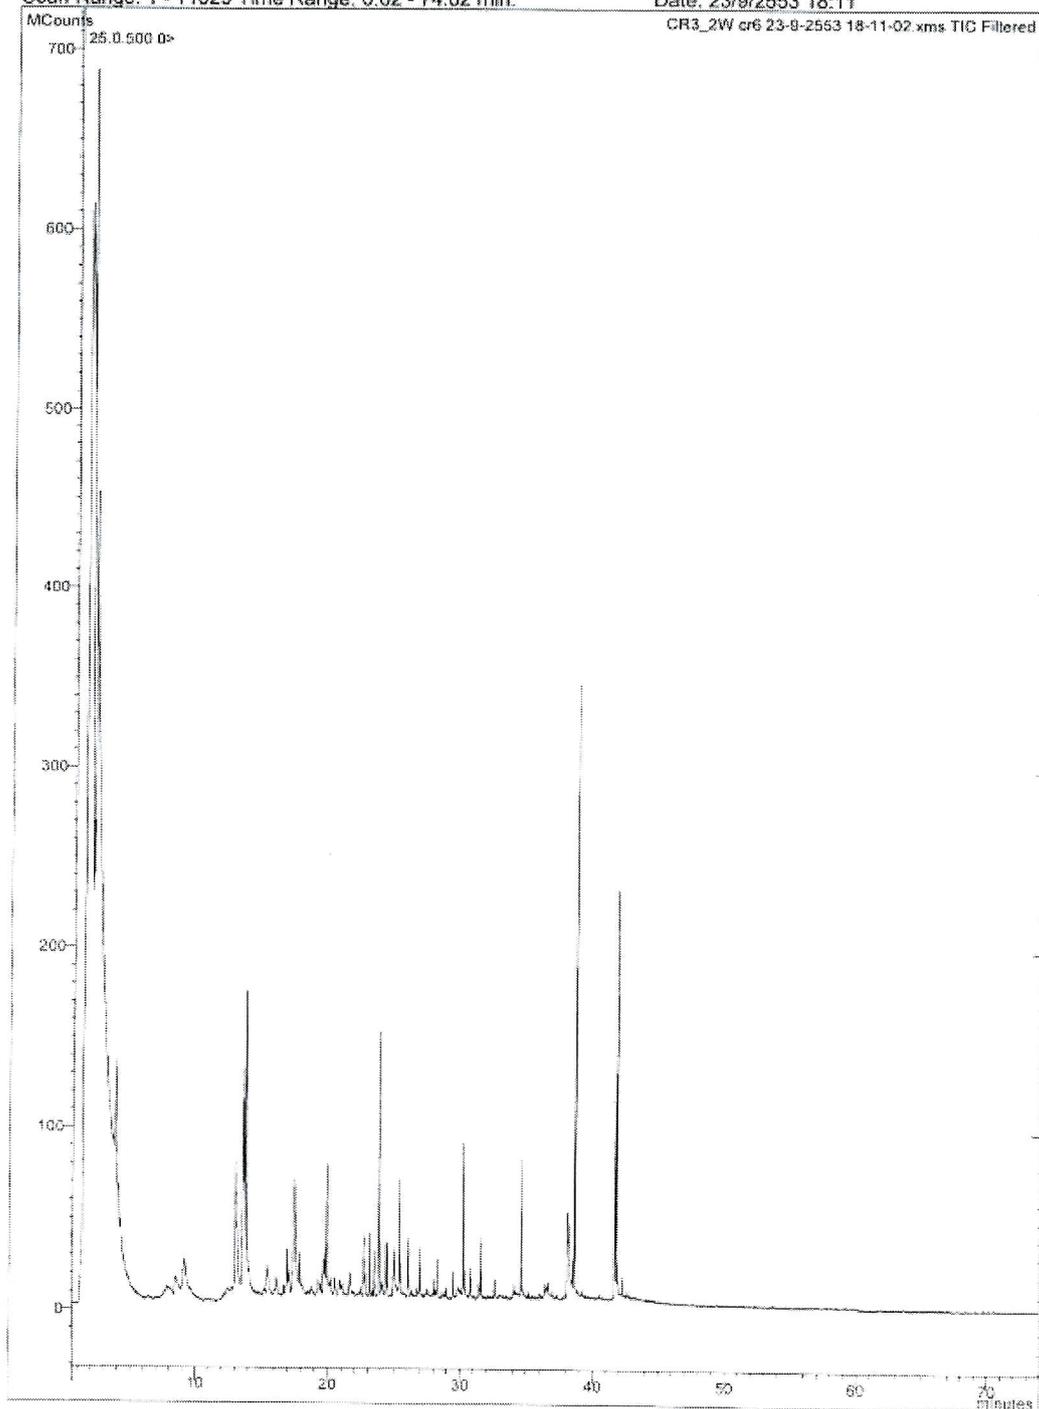

ภาพโครมาโตแกรมการวิเคราะห์สารระเหยที่ให้กลิ่นในน้ำหมักเชอร์รี่อัตราส่วน 1:3 ในสัปดาห์ที่ 2

**MS Data Review Active Chromatogram Plot - 29/4/2554 18:32**


File: c:\varianwstdata\cr3\_30-09-53\cr3\_3w cr6 30-9-2553 13-52-29.xms

Sample: CR3\_3W

Operator: yanling

Scan Range: 1 - 10864 Time Range: 0.62 - 72.88 min.


Date: 30/9/2553 13:52

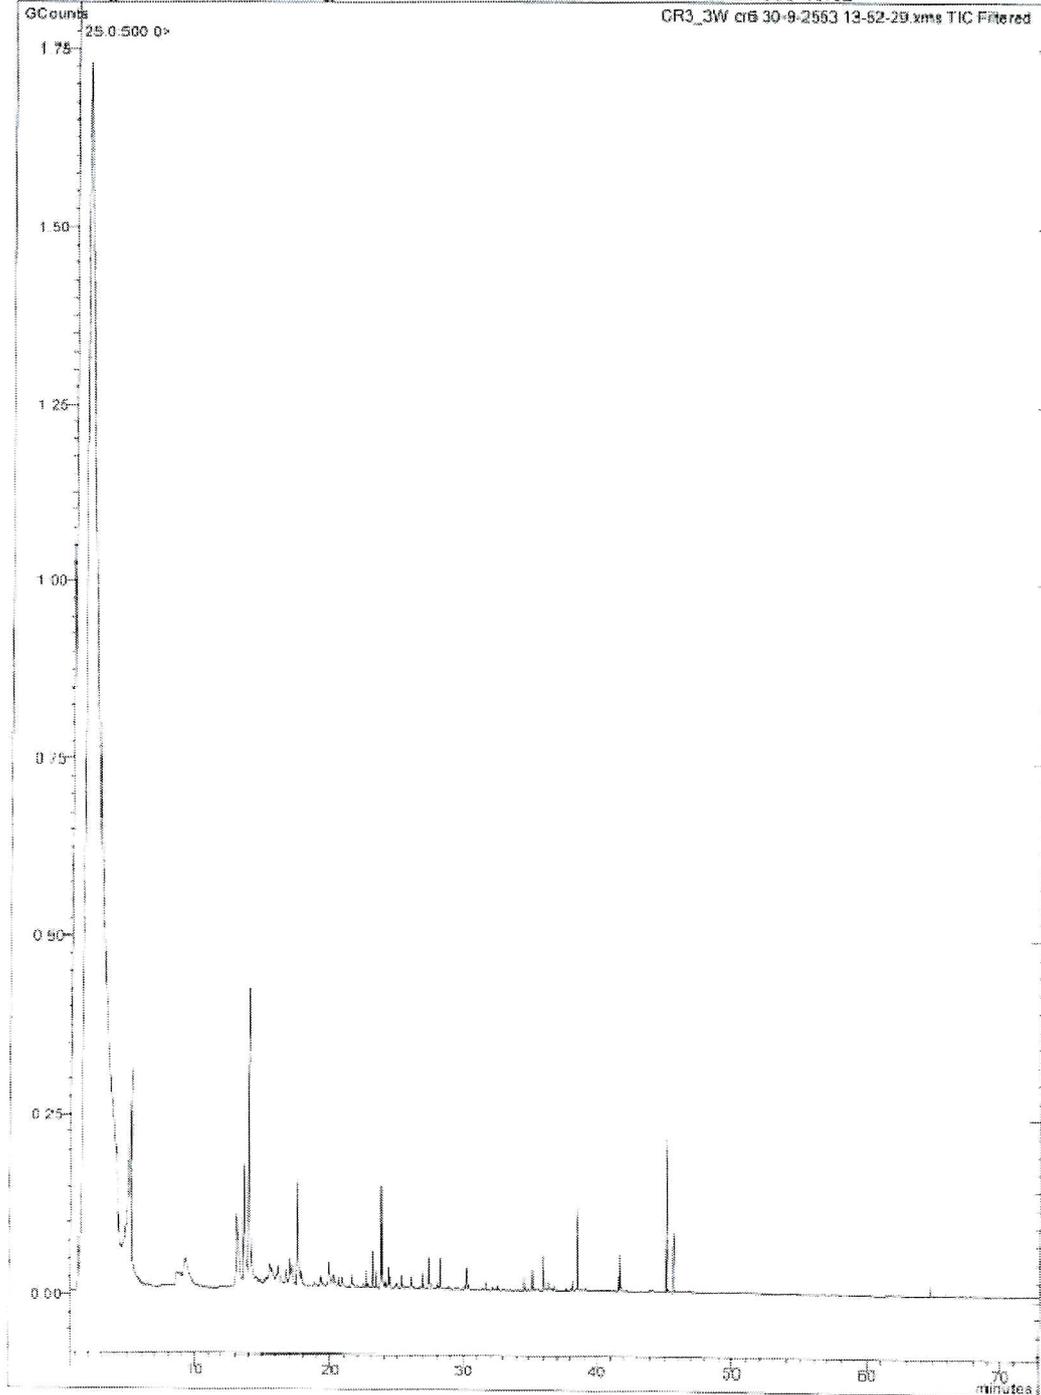


ภาพโครมาโตแกรมการวิเคราะห์สารระเหยที่หักกลืนในน้ำหมักเซอร์รืออัตราส่วน 1:3 ในสัปดาห์ที่ 3

**MS Data Review Active Chromatogram Plot - 29/4/2554 18:33**

File: c:\varian\sw\data\cr\16\_11\_53\cr3\_1m 1 16-11-2553 13-22-04 cr6.xms  
Sample: CR3\_1M Operator: yanling  
Scan Range: 1 - 10839 Time Range: 0.62 - 72.87 min. Date: 16/11/2553 13:22  
CR3\_1M 1 16-11-2553 13-22-04 cr6.xms TIC Filtered

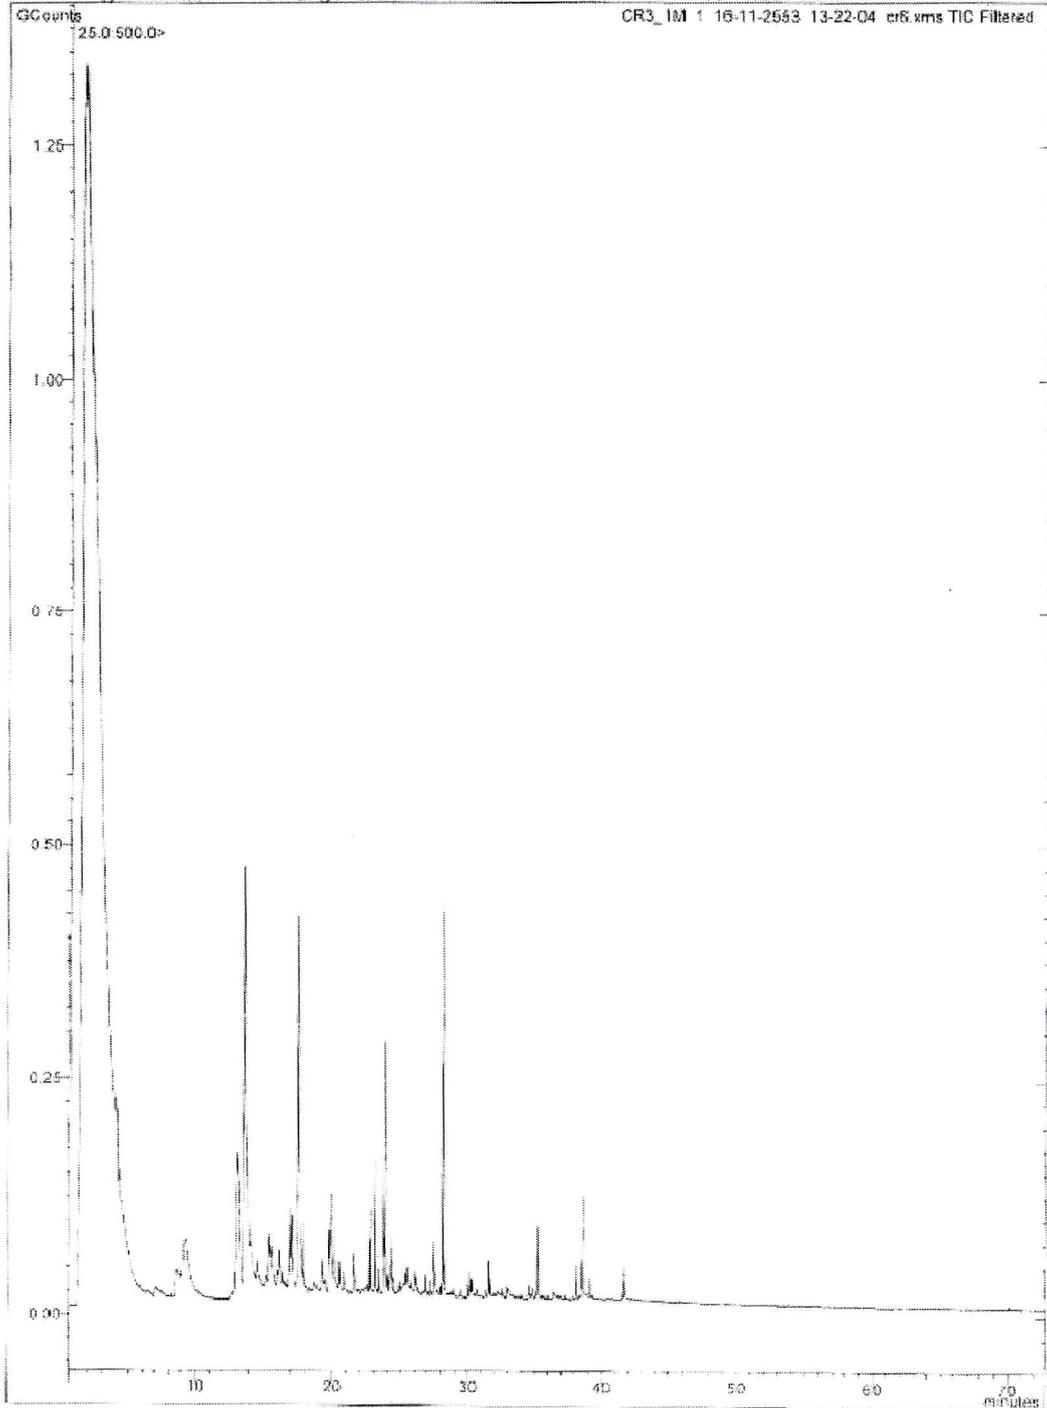


ภาพโครมาโตแกรมการวิเคราะห์สารระเหยที่ให้กลิ่นในน้ำหมักเซอร์ร็อตราส่วน 1:3 ในเดือนที่ 1

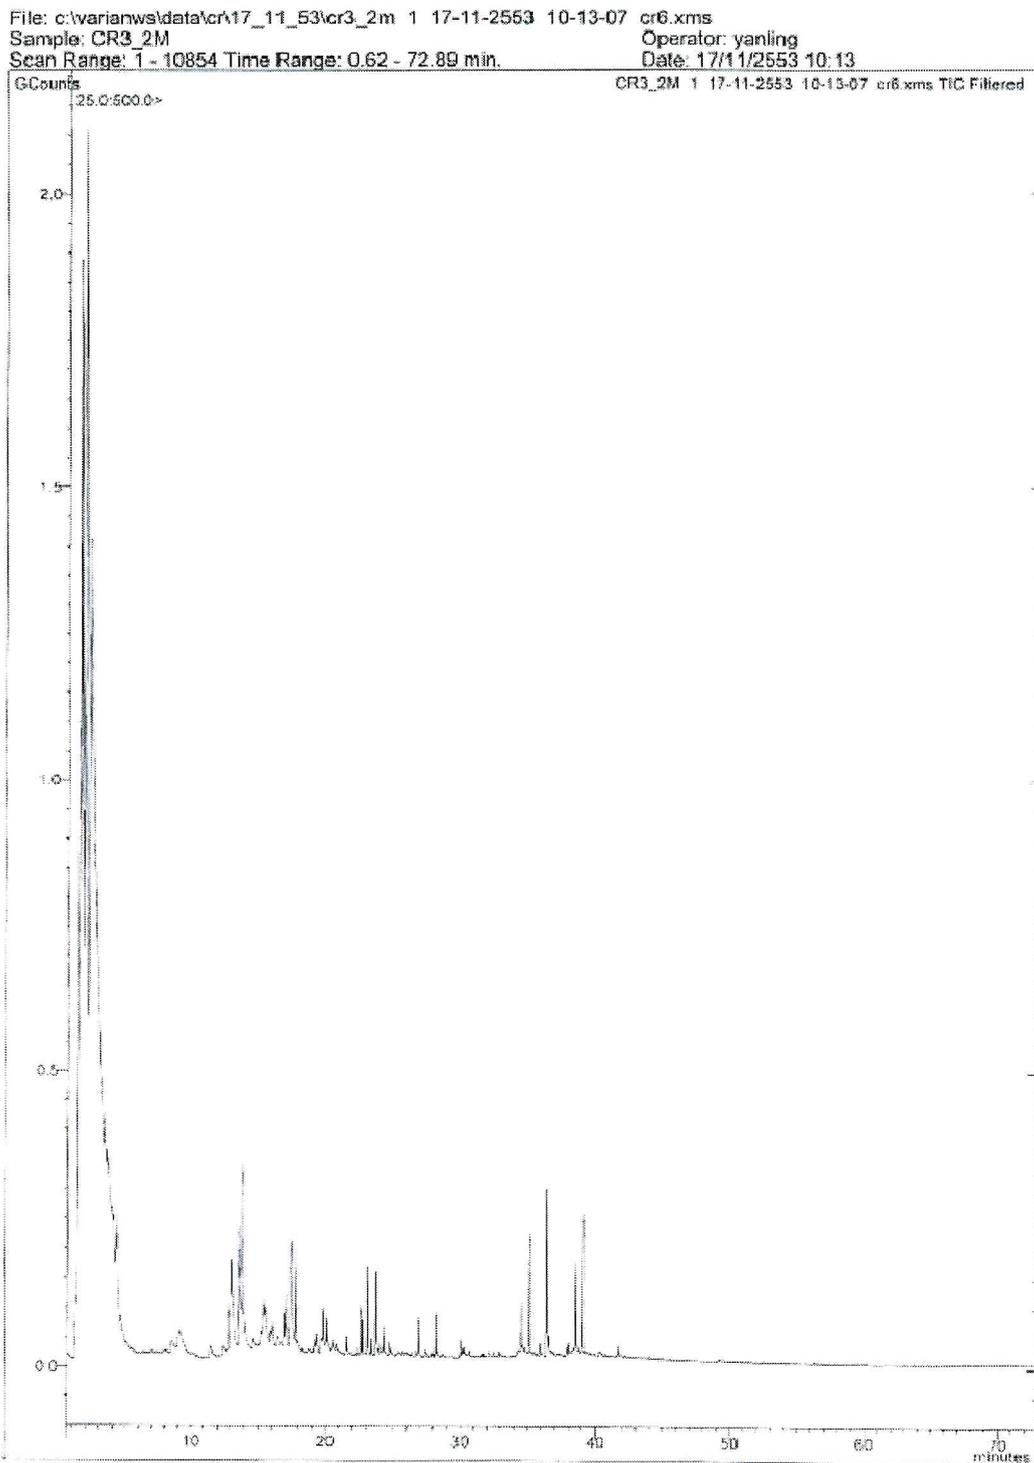**MS Data Review Active Chromatogram Plot - 29/4/2554 18:34**

ภาพโครมาโตแกรมการวิเคราะห์สารระเหยที่หักกลืนในน้ำหมักเซอร์รี่อัตราส่วน 1:3 ในเดือนที่ 2

**MS Data Review Active Chromatogram Plot - 29/4/2554 18:34**

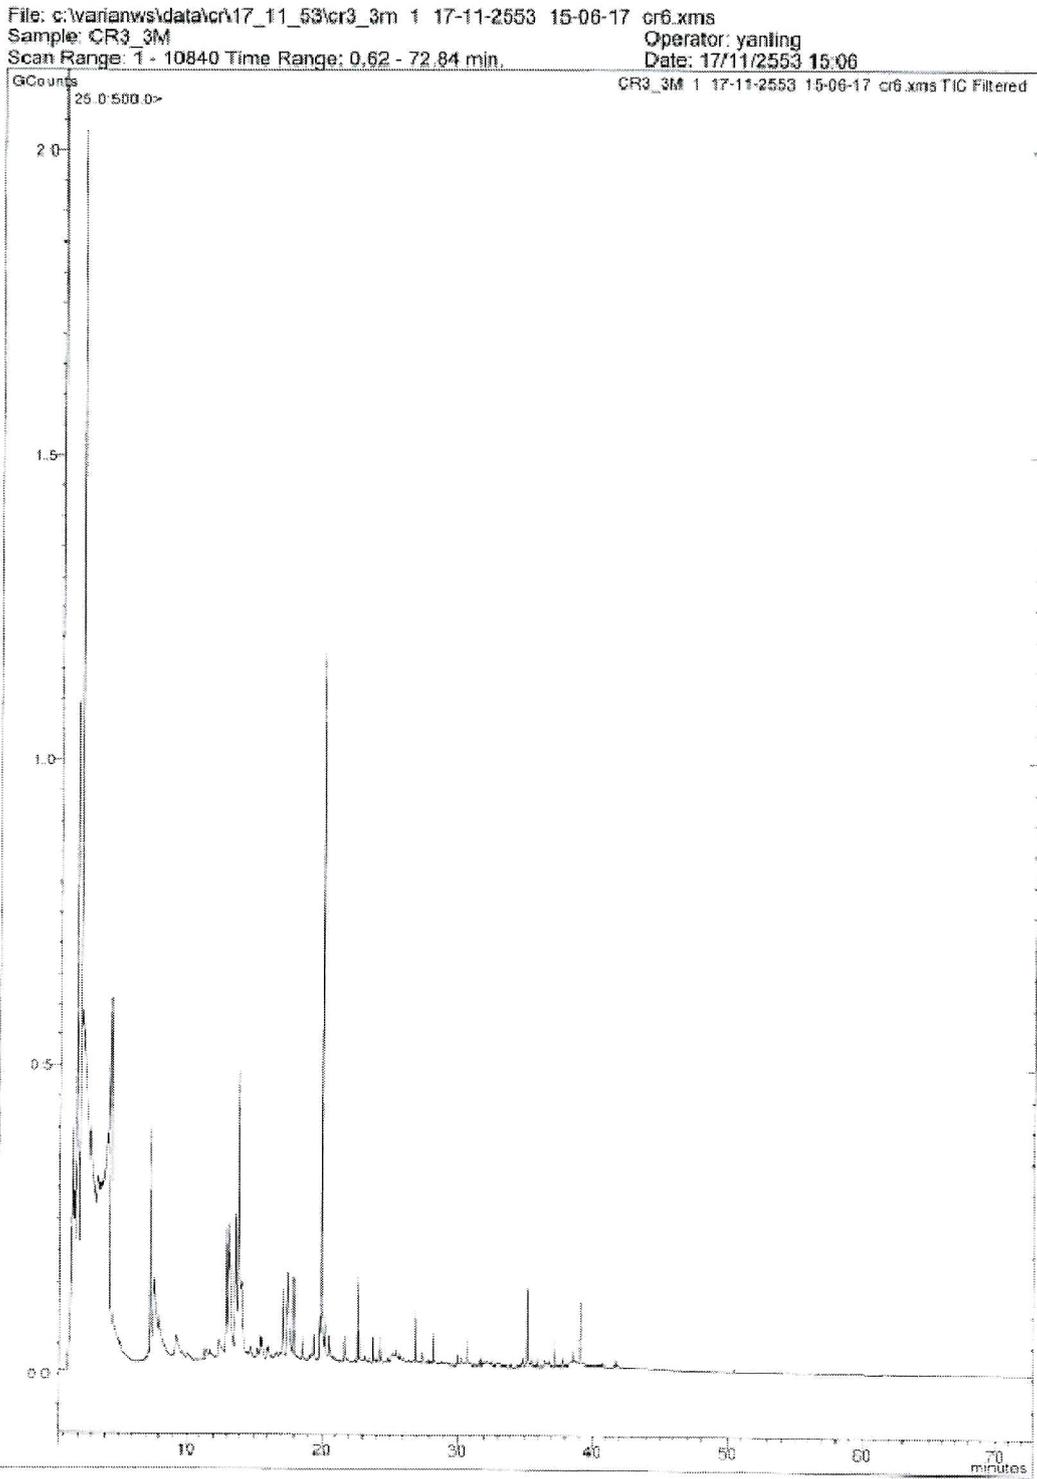

ภาพโครมาโตแกรมการวิเคราะห์สารระเหยที่หักกลั่นในน้ำหมักเชอร์รี่อัตราส่วน 1:3 ในเดือนที่ 3