ภาคผนวก ง

ผลค่าภาระการทำความเย็นรายชั่วโมง เฉลี่ยเดือนเมษายน เปรียบเทียบกรณีระหว่างมี และไม่มีการติดตั้งฉนวนกันความร้อน

ภาพที่ ง. 1
ภาระการทำความเย็นรายชั่วโมง เฉลี่ยเดือนเมษายน เมื่อมีติดตั้งฉนวนกันความร้อน ของคอนกรีตหนา 10 เซนติเมตร ที่ WWR 0 และ 20

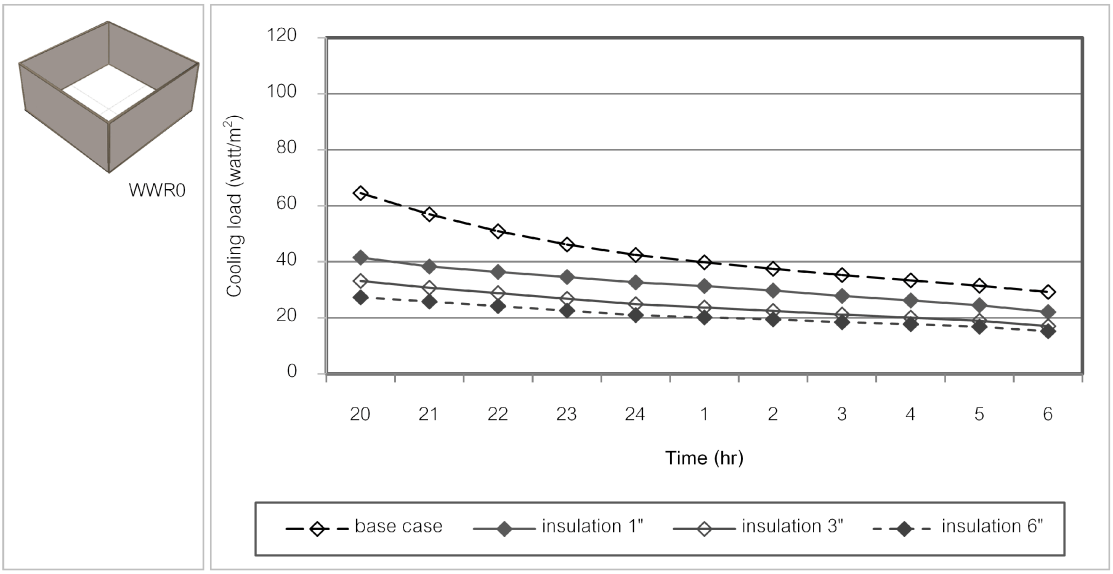

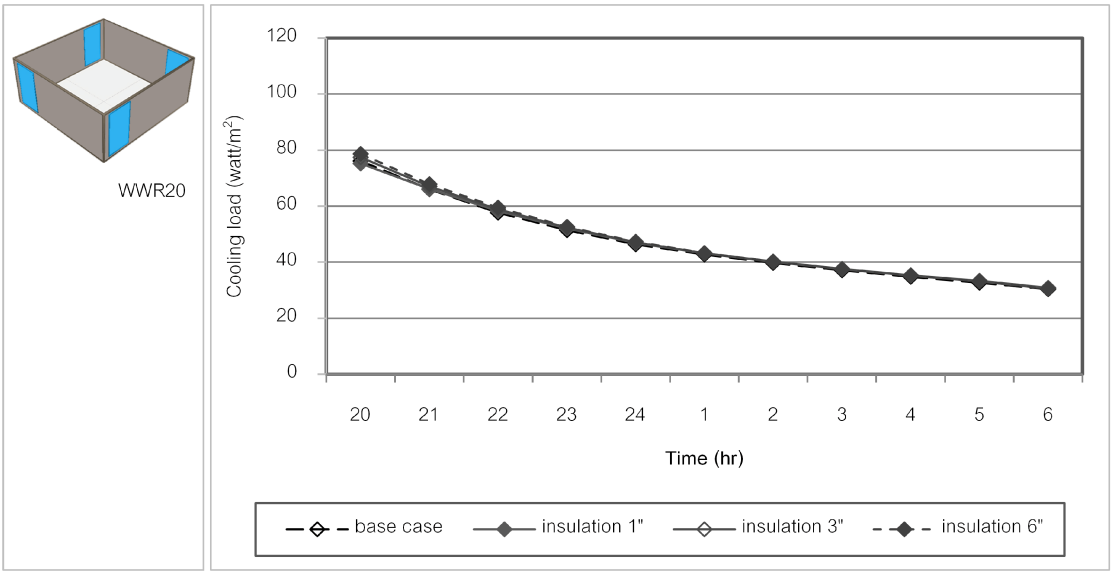

ภาพที่ ง. 2

ภาระการทำความเย็นรายชั่วโมง เฉลี่ยเดือนเมษายน เมื่อมีติดตั้งฉนวนกันความร้อน ของคอนกรีตหนา 10 เซนติเมตร ที่ WWR 40 และ 60

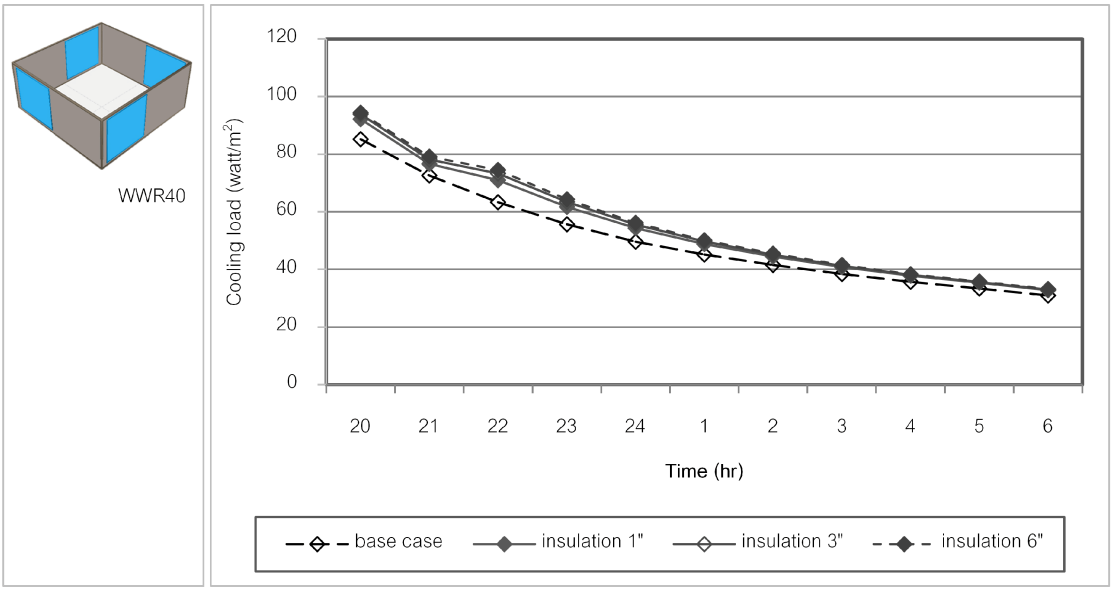

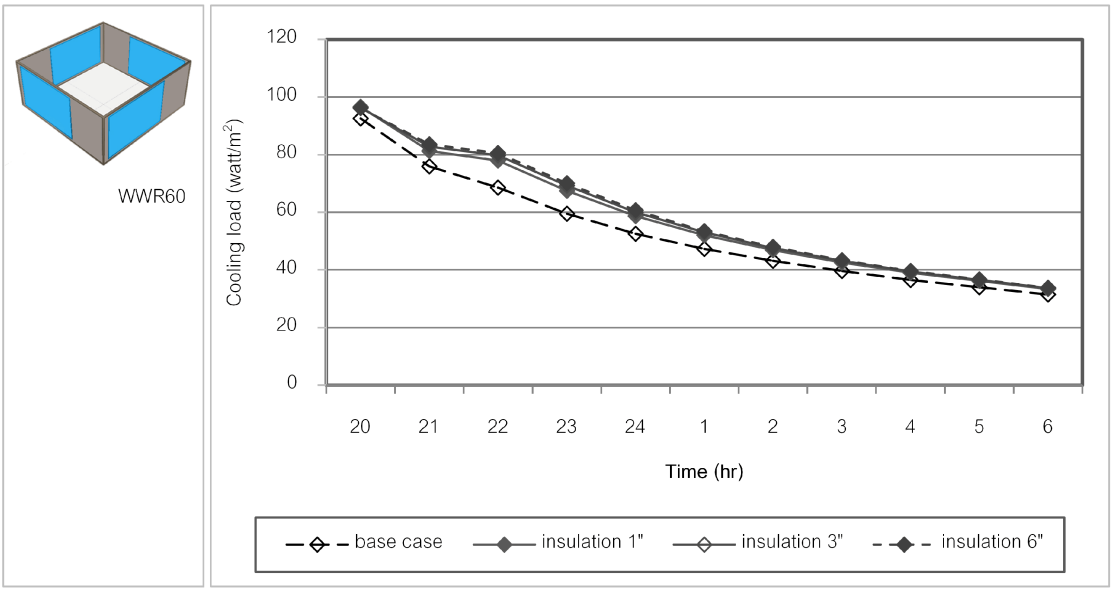

ภาพที่ ง. 3

ภาระการทำความเย็นรายชั่วโมง เฉลี่ยเดือนเมษายน เมื่อมีติดตั้งฉนวนกันความร้อน ของคอนกรีตหนา 10 เซนติเมตร ที่ WWR 80

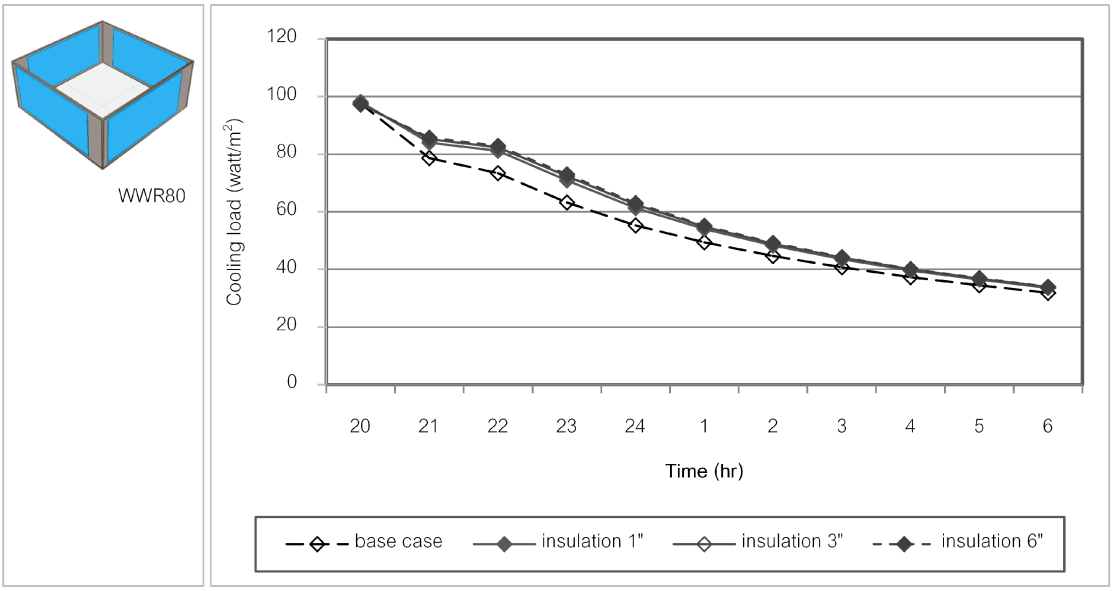

ภาพที่ ง. 4

ภาระการทำความเย็นรายชั่วโมง เฉลี่ยเดือนเมษายน เมื่อมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อน ของคอนกรีตหนา 20 เซนติเมตร ที่ WWR 0

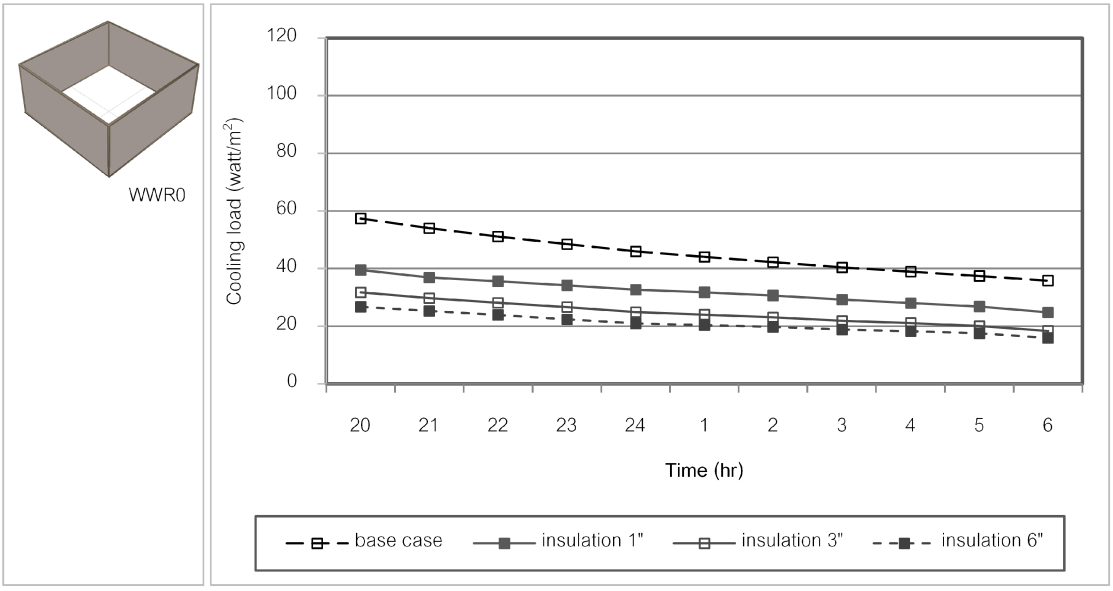

ภาพที่ ง. 5

ภาระการทำความเย็นรายชั่วโมง เฉลี่ยเดือนเมษายน เมื่อมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อน ของคอนกรีตหนา 20 เซนติเมตร ที่ WWR 20 และ 40

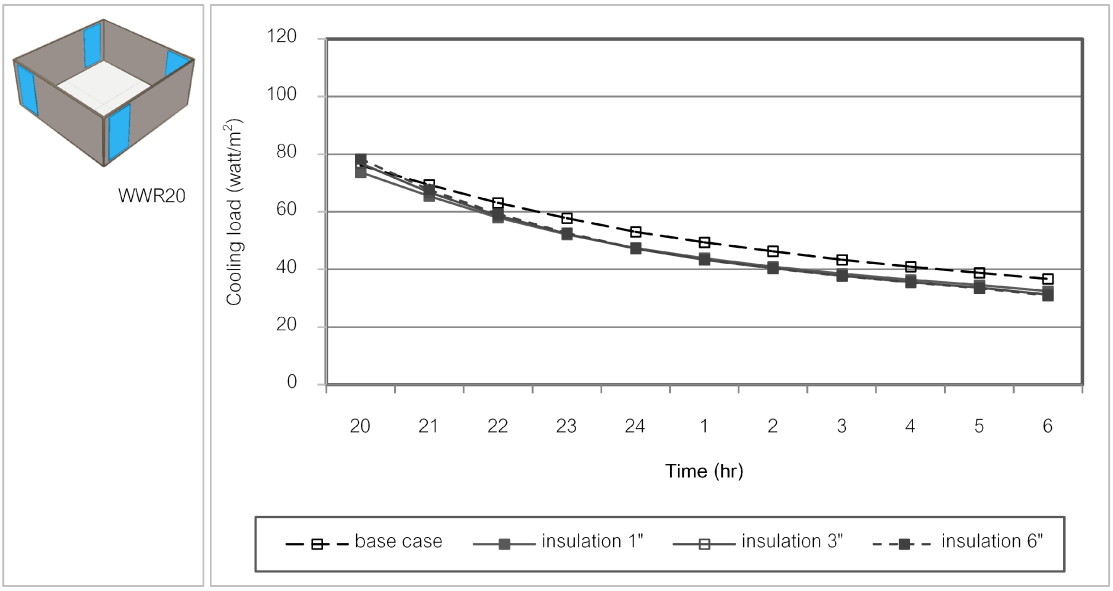

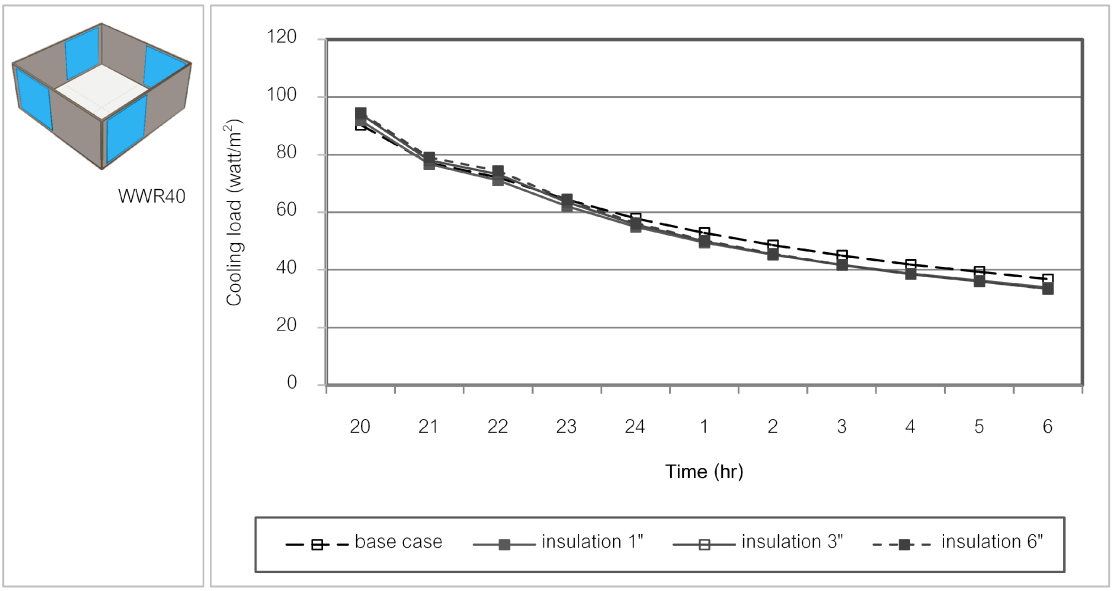

ภาพที่ ง. 6

ภาระการทำความเย็นรายชั่วโมง เฉลี่ยเดือนเมษายน เมื่อมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อน ของคอนกรีตหนา 20 เซนติเมตร ที่ WWR 60 และ 80

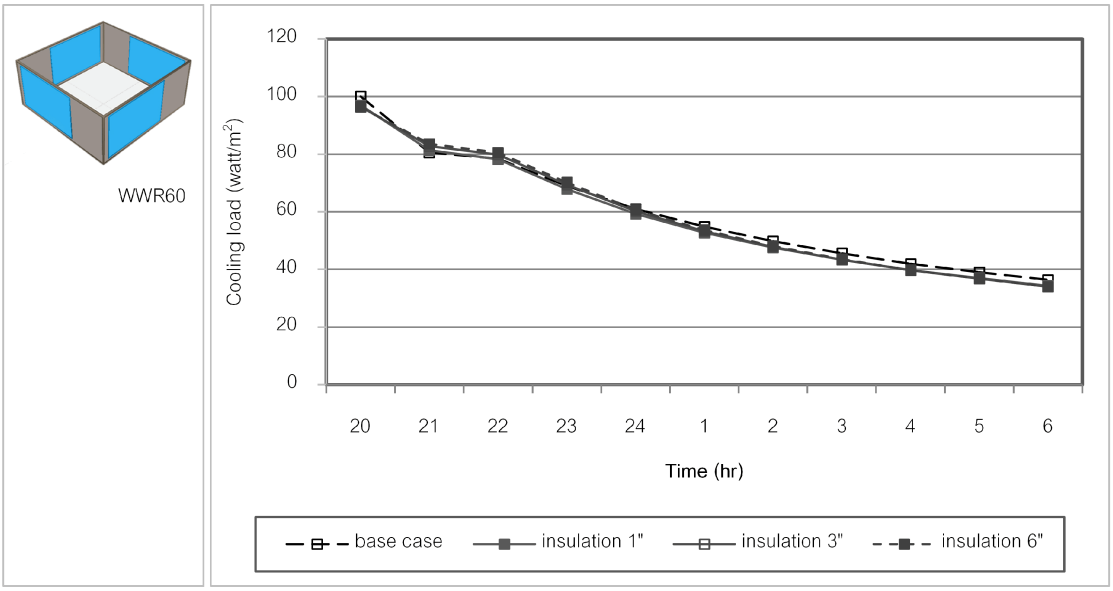

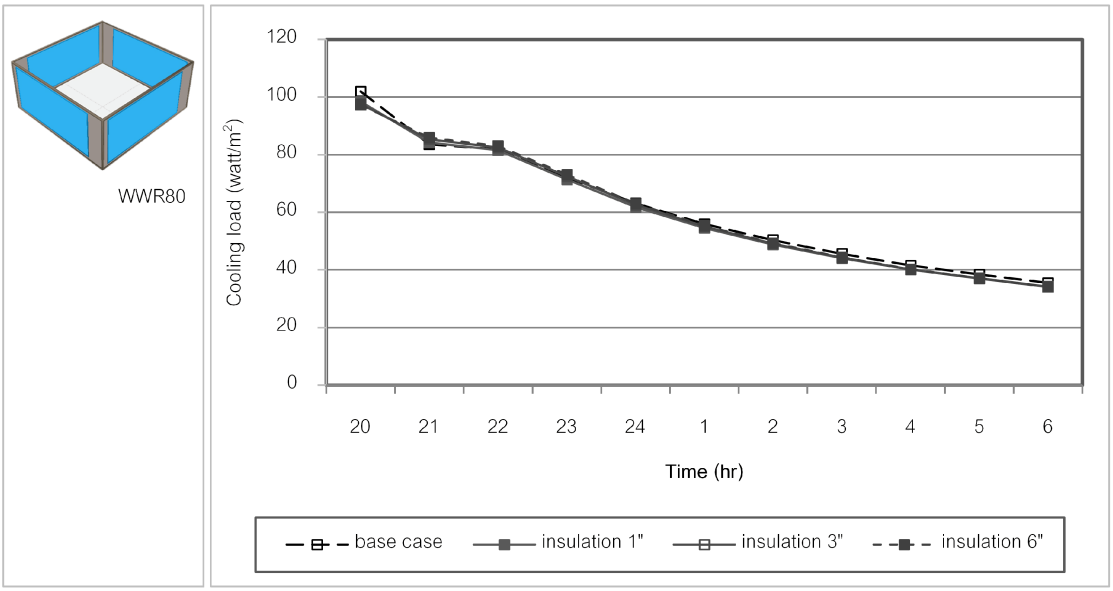

ภาพที่ ง. 7

ภาระการทำความเย็นรายชั่วโมง เฉลี่ยเดือนเมษายน เมื่อมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อน ของเคร่าไม้หนา 10 เซนติเมตร ที่ WWR 0 และ 20

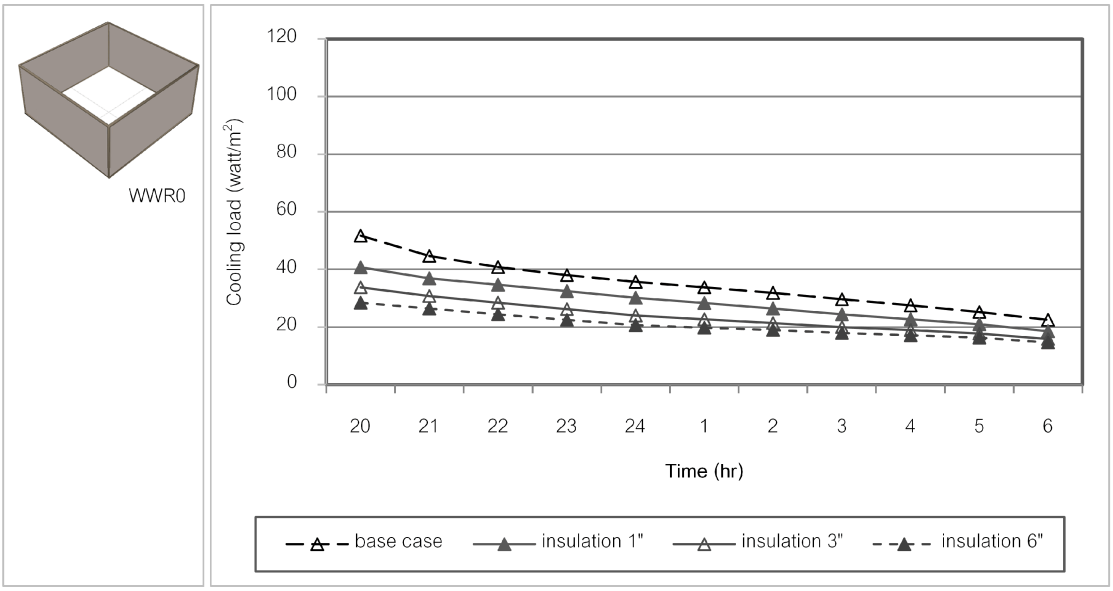

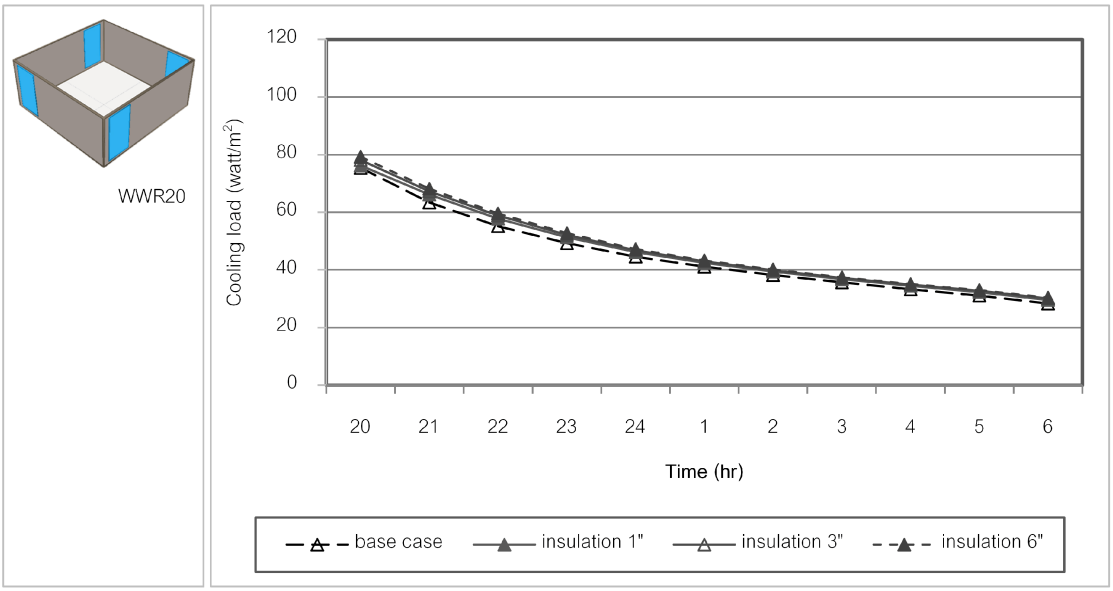

ภาพที่ ง. 8

ภาระการทำความเย็นรายชั่วโมง เฉลี่ยเดือนเมษายน เมื่อมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อน ของเคร่าไม้หนา 10 เซนติเมตร ที่ WWR 40 และ 60

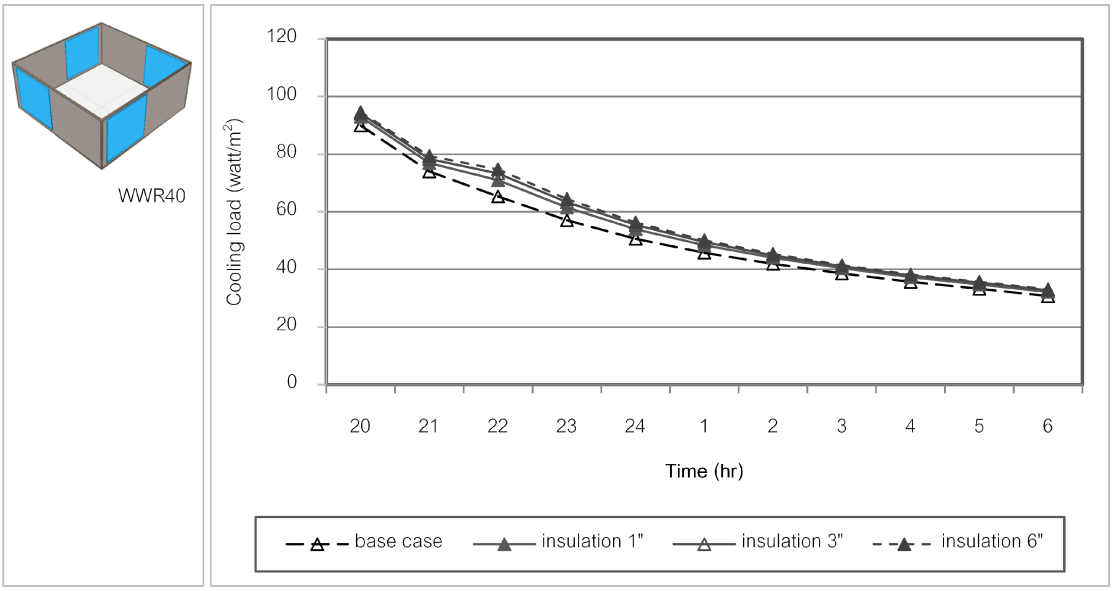

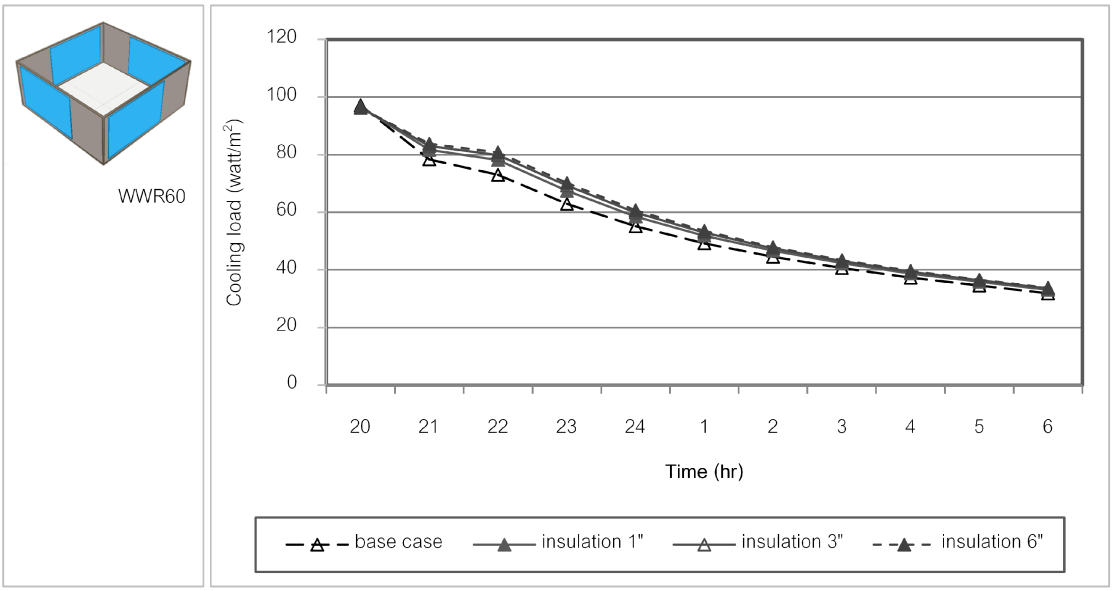

ภาพที่ ง. 9
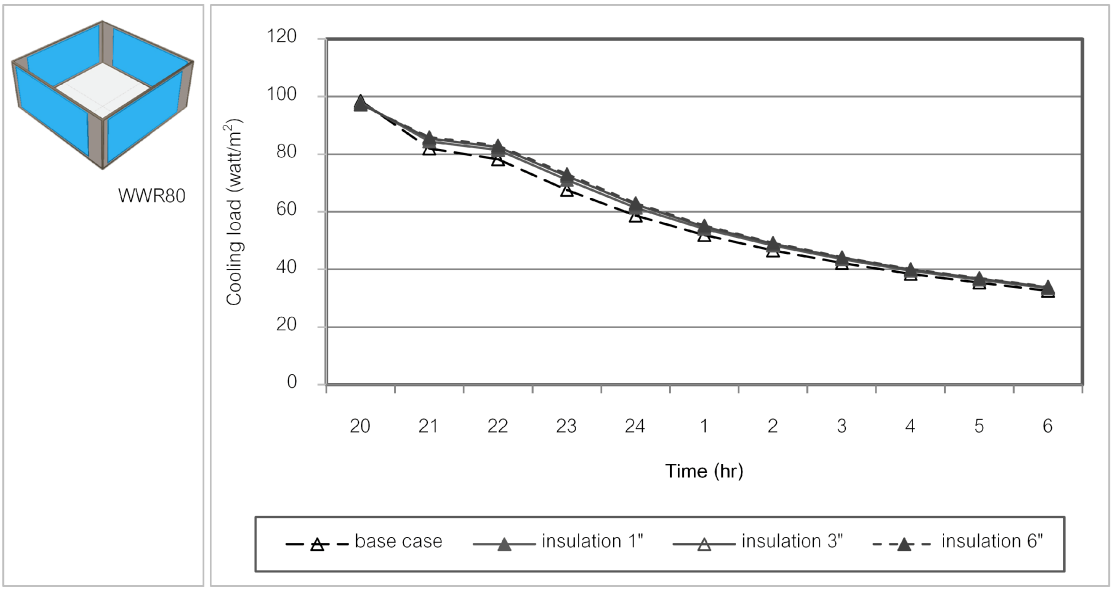
ภาระการทำความเย็นรายชั่วโมง เฉลี่ยเดือนเมษายน เมื่อมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อน ของเคร่าไม้หนา 10 เซนติเมตร ที่ WWR 80