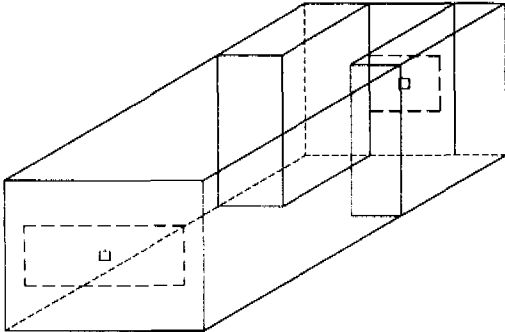


ผนวก ง

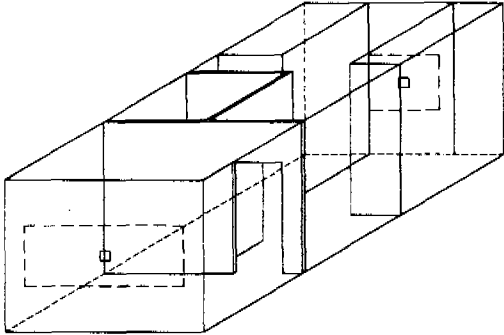
ค่าความน่าเชื่อถือของผลการทดลองที่ได้จากโปรแกรมคำนวณพลศาสตร์ของไหล

ตารางที่ ง.1

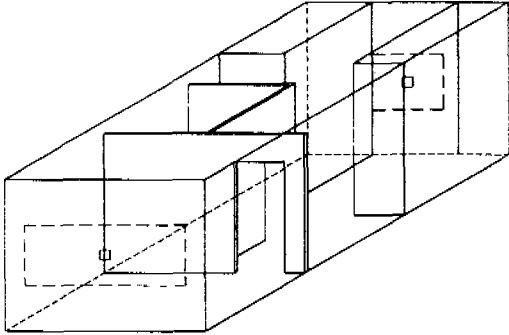
ค่าความน่าเชื่อถือของผลการทดลอง กรณีไม่กั้นผนังภายใน

ACH	Res sum.			
		Non Partition		
		CE 100	FA 50	PG 50
0.35	V	3.9289E-03	3.9289E-03	3.9289E-03
	Rn	2.0010E-03	2.0029E-03	2.0028E-03
0.70	V	4.4326E-03	4.4326E-03	4.4326E-03
	Rn	9.7790E-03	9.7782E-03	9.7795E-03
1.05	V	4.4326E-03	4.4326E-03	4.4326E-03
	Rn	9.7790E-03	1.0471E-02	1.0473E-02

ตารางที่ ง. 2
ค่าความน่าเชื่อถือของผลการทดลอง กรณีกันผนังภายใน

ACH	Res sum.			
		Partition		
		CE 100	FA 50	PG 50
0.35	V	8.9872E-03	8.1667E-03	8.2972E-03
	Rn	7.0286E-03	7.0258E-03	7.9863E-03
0.70	V	2.3953E-03	2.3953E-03	2.3953E-03
	Rn	7.3183E-03	7.3177E-03	6.3918E-03
1.05	V	2.9122E-03	2.9122E-03	2.9122E-03
	Rn	9.0563E-03	9.0556E-03	9.0566E-03

ตารางที่ ง. 3
ค่าความน่าเชื่อถือของผลการทดลอง กรณีลดระดับการกั้นผนังภายใน

ACH	Res sum.			
		Improved		
		CE 100	FA 50	PG 50
0.35	V	9.9432E-03	9.9432E-03	1.5995E-03
	Rn	5.9688E-03	5.9679E-03	3.4702E-03
0.70	V	2.5733E-03	2.5733E-03	2.5733E-03
	Rn	5.8110E-03	5.8122E-03	5.8119E-03
1.05	V	4.0393E-03	4.0393E-03	4.0393E-03
	Rn	9.3259E-03	9.3238E-03	9.3232E-03