



ภาคผนวก จ.

ข้อมูลที่ได้จาก Three Phase Power Quality Analyzer

ตารางที่ น.1 ค่าแรงดันไฟฟ้าประสิทธิภาพของมอเตอร์พัดลมระบายอากาศสถานีสูบน้ำวิท F700S

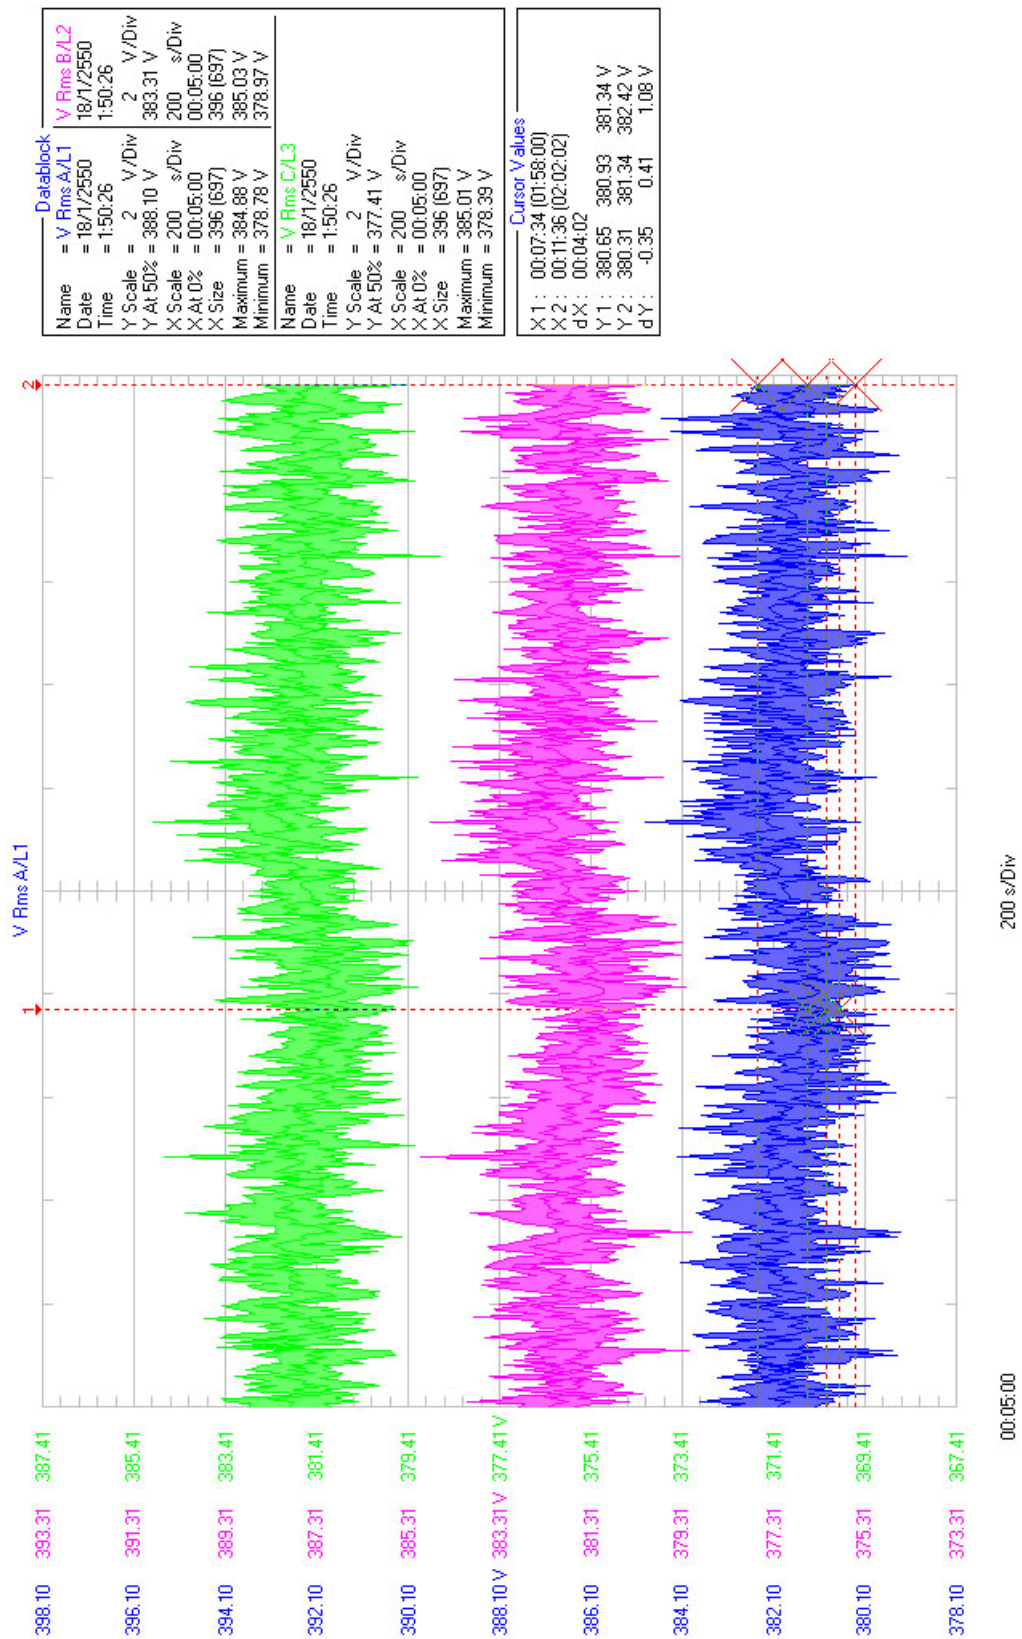

ตารางที่ น.2 ค่ากระแสไฟฟ้าประสิทธิภาพของมอเตอร์พัฒนาระบายอากาศสถานีสูบน้ำวิท F700S

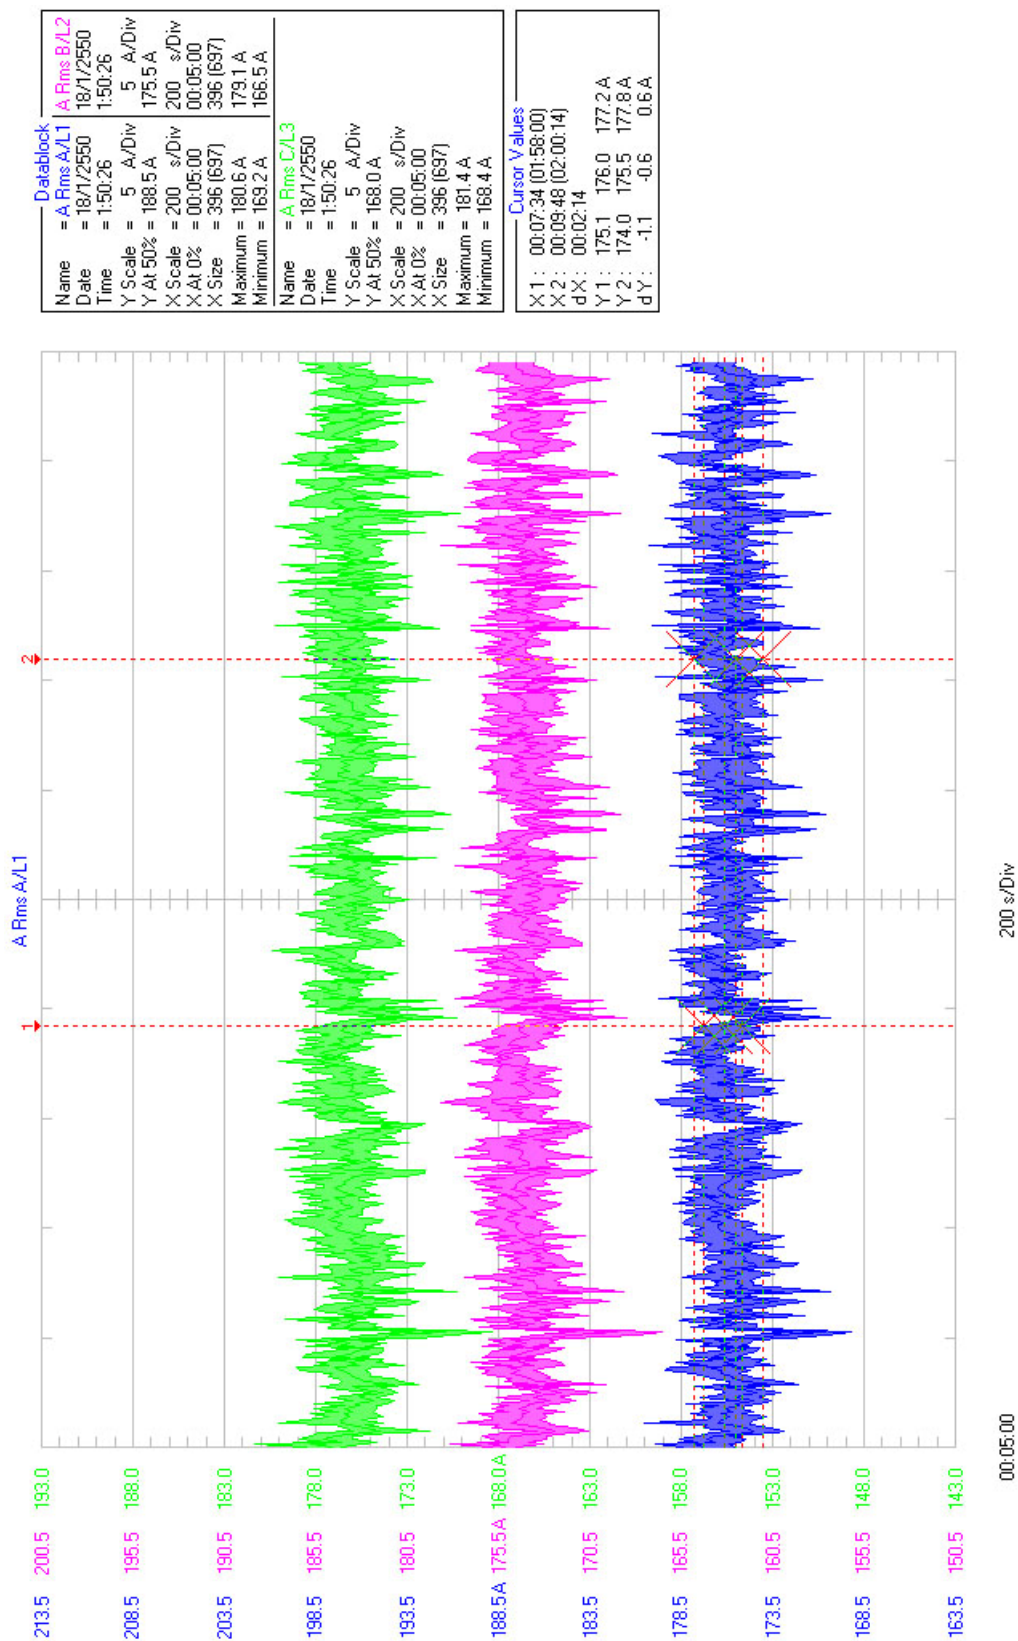

ตารางที่ น.3 ค่ากำลังไฟฟ้าของมอเตอร์พัฒนาระบายอากาศสถานีสูบน้ำวิท F700S

